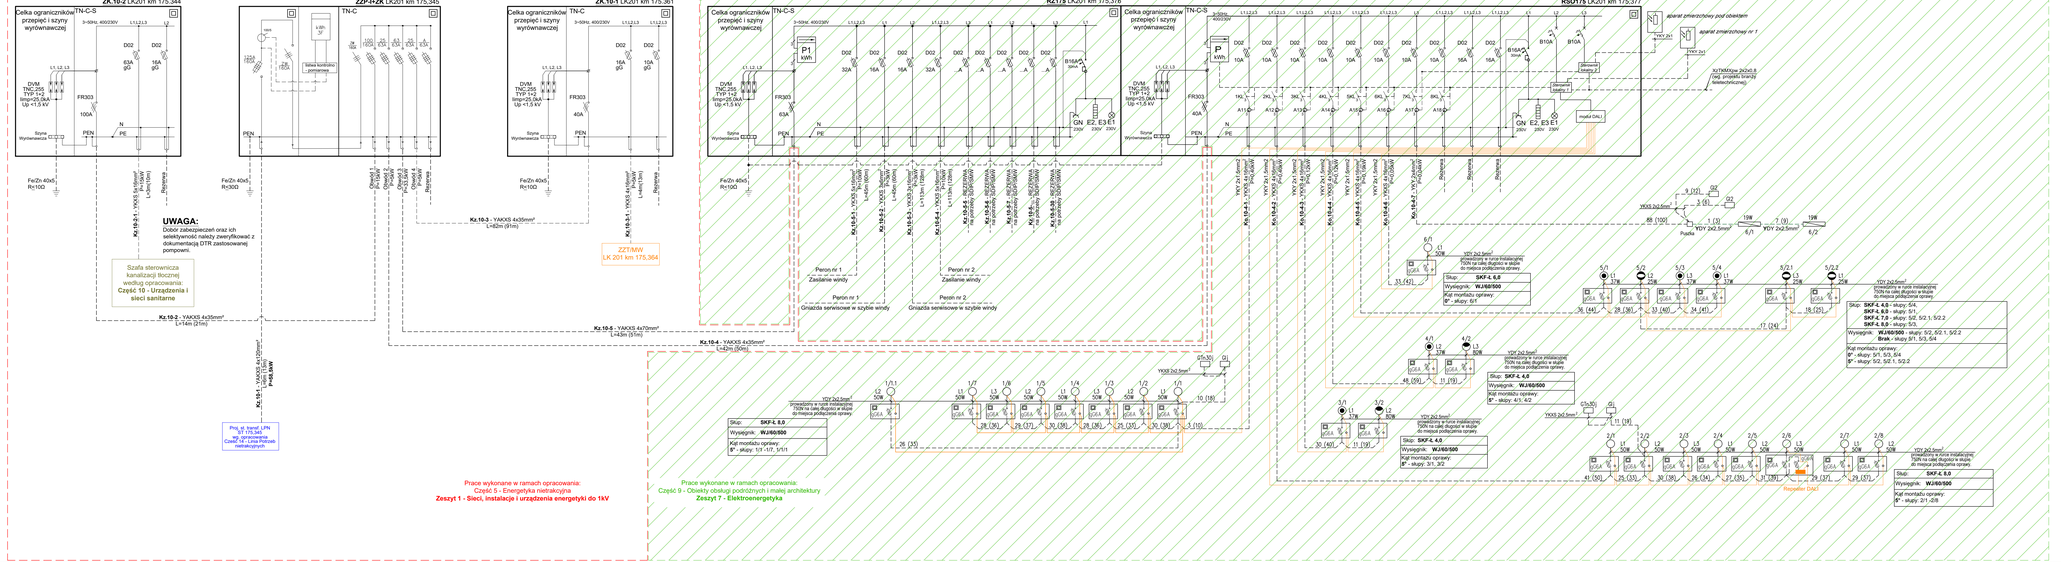
ZK.10-2 LK201 km 175.344
Celka ograniczników przepięć i szyny wyrównawczej
TN-C-S
3~50Hz, 400/230V
L1,L2,L3
PE
DVM TNS 255 Typ: T1+T2 Imp=25,0kA Up <1,5 kV
FR303
100A
Szyna Wyrównawcza
PEN
FeZn 40x5 Rc10Ω
ZZPI+ZK LK201 km 175.345
TN-C
Szafa sterownicza kanalizacji tłocznej według opracowania: Część 10 - Urządzenia i sieci sanitarne
ZK.10-1 LK201 km 175.361
Celka ograniczników przepięć i szyny wyrównawczej
TN-C-S
DVM TNS 255 Typ: T1+T2 Imp=25,0kA Up <1,5 kV
FR303
63A
40A
Szyna Wyrównawcza
PEN
FeZn 40x5 Rc10Ω
RZ175 LK201 km 175,376
Celka ograniczników przepięć i szyny wyrównawczej
TN-C-S
3~50Hz, 400/230V
P1 kWh
DVM TNS 255 Typ: T1+T2 Imp=25,0kA Up <1,5 kV
FR303
63A
Szyna Wyrównawcza
PEN
FeZn 40x5 Rc10Ω
RSO175 LK201 km 175,377
Celka ograniczników przepięć i szyny wyrównawczej
TN-C-S
3~50Hz, 400/230V
P kWh
DVM TNS 255 Typ: T1+T2 Imp=25,0kA Up <1,5 kV
FR303
40A
Szyna Wyrównawcza
PEN
FeZn 40x5 Rc10Ω
odgałź zmierzchowy pod odsłonięte
odgałź zmierzchowy nr 1
YKY 2x1
YKY 2x1
XzTMXKpw 2x2x0,8 (wg. projektu branży telekomunikacyjnej)
Szczelnik Metra 21
Szczelnik Metra 21
Metra 21
Metra 21