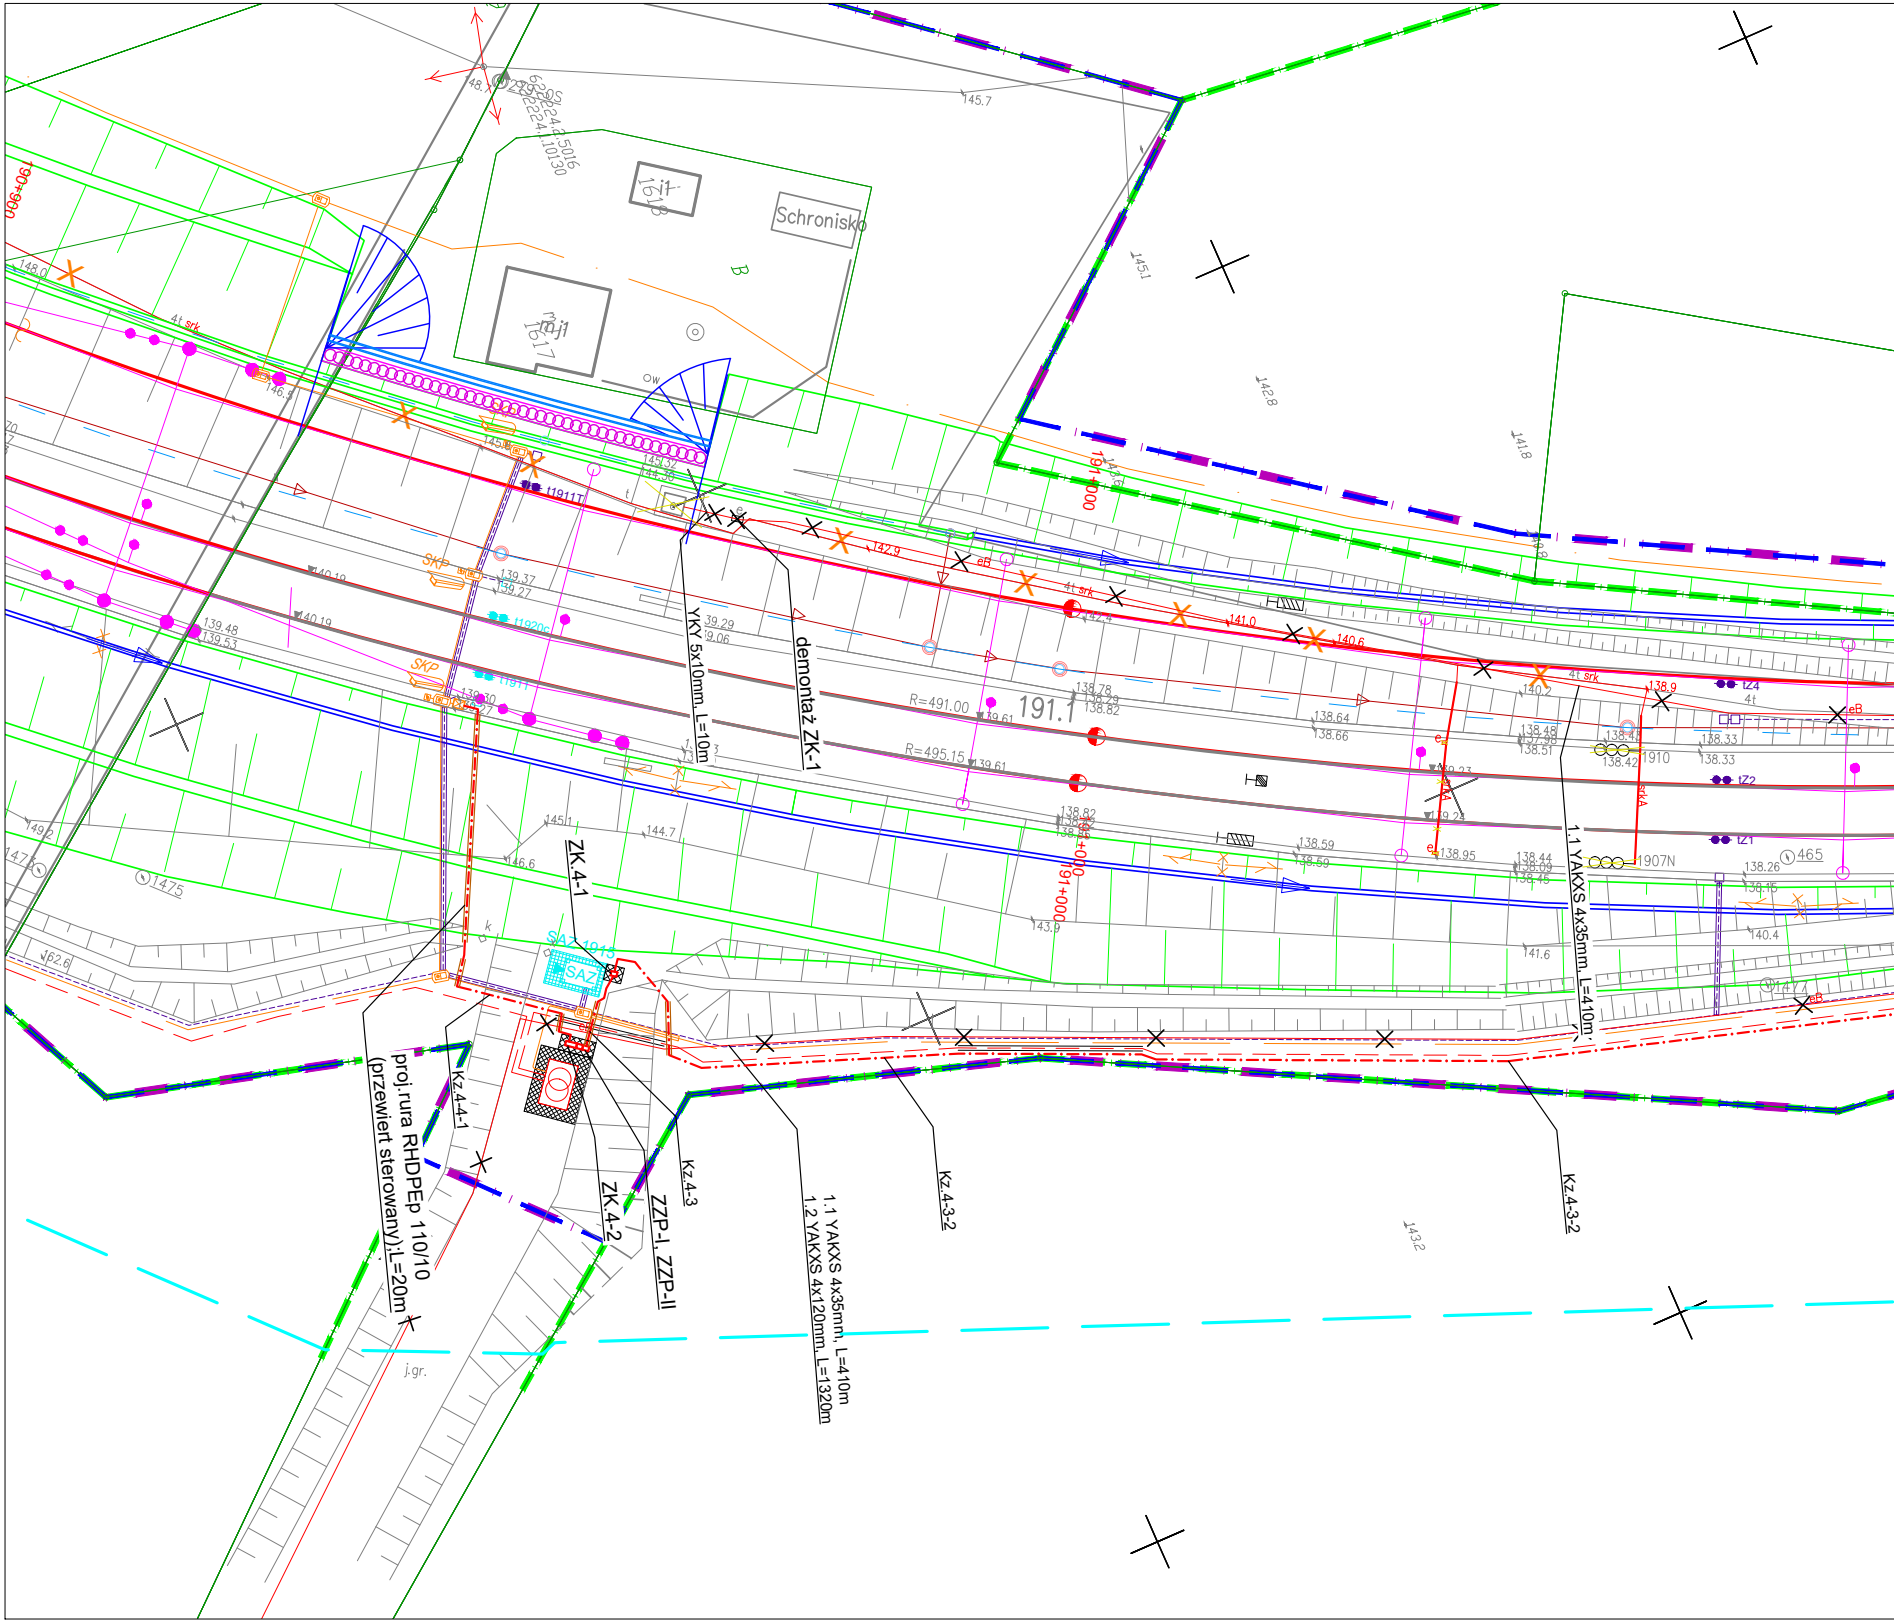
Schronisko
190+900
191+000
191.1
R=491.00
R=495.15
SKP
SAZ 1915
SAZ
demontaż ZK-1
YKY 5x10mm, L=10m
ZK.4-1
proj.rura RHDPEp 110/10
(przewiert sterowany);L=20m
Kz.4-4-1
ZK.4-2
ZZP-I, ZZP-II
Kz.4-3
1.1 YAKXS 4x35mm, L=410m
1.2 YAKXS 4x120mm, L=1320m
Kz.4-3-2
Kz.4-3-2
1.1 YAKXS 4x35mm, L=410m
4t srk
eB
1911T
1910
1907N
tZ4
tZ2
tZ1
j.gr.
145.7
145.1
142.8
141.8
142.9
141.0
140.6
138.9
143.9
141.6
143.2
144.7
146.6
148.0

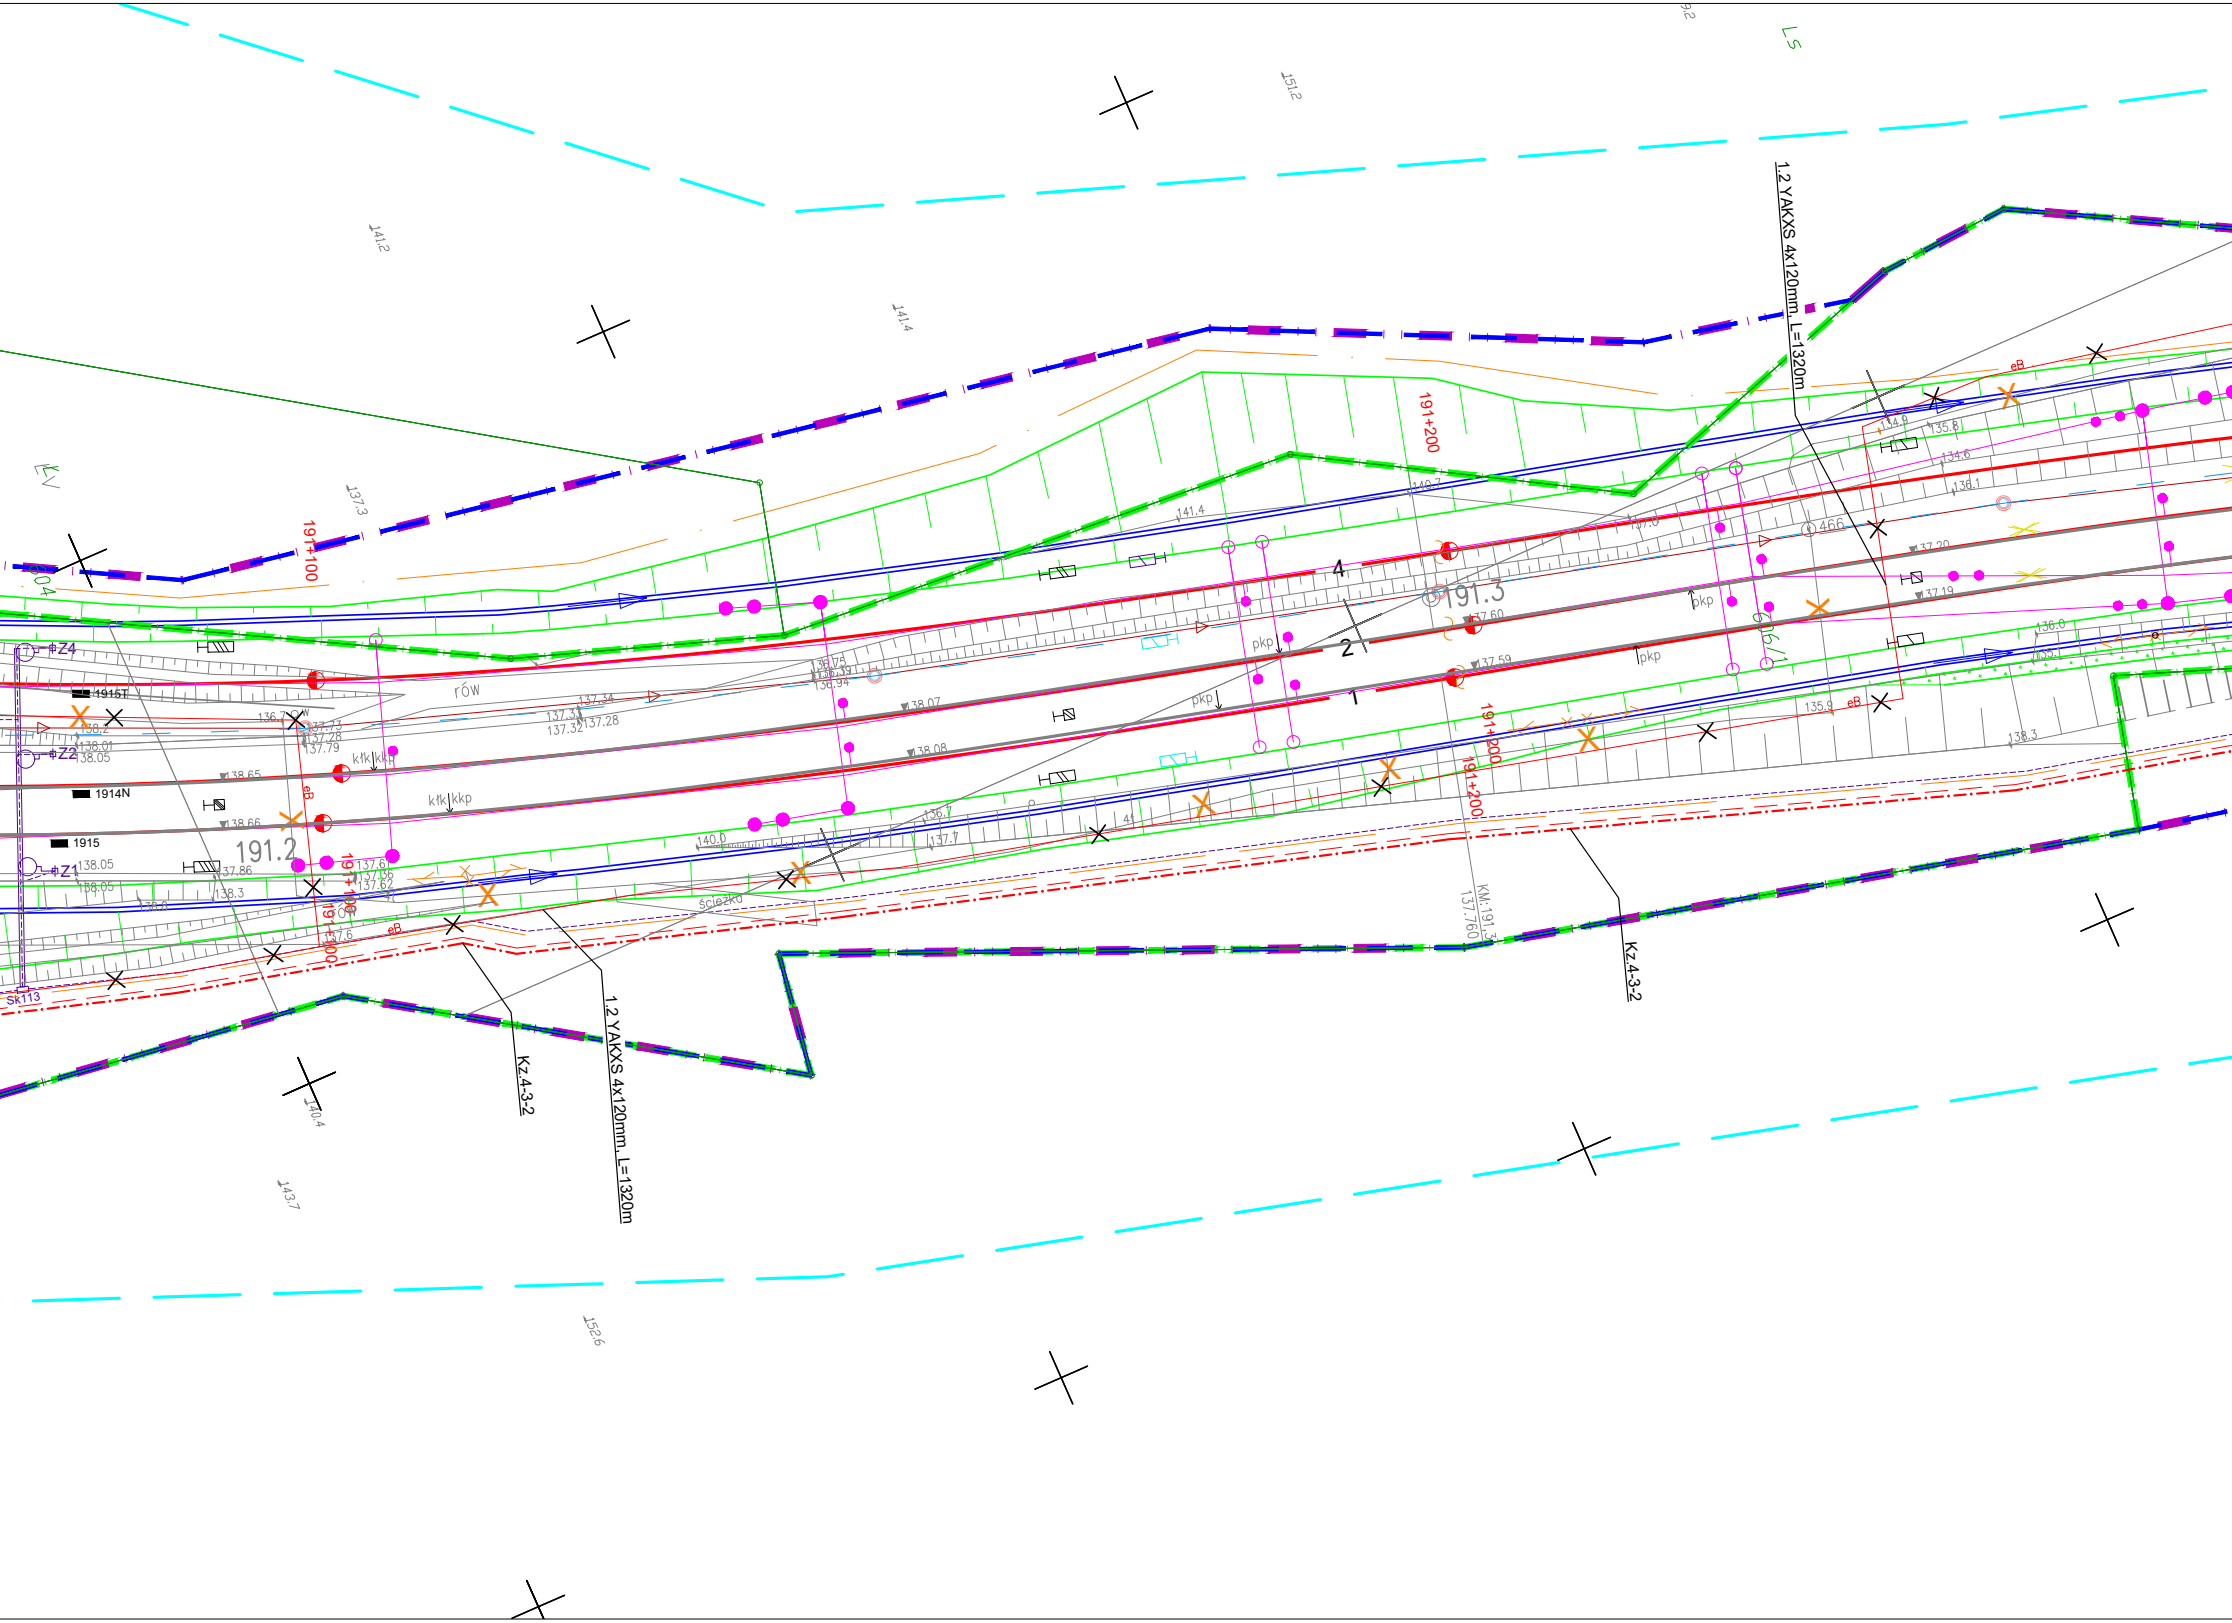
1.2 YAKXS 4x120mm. L=1320m
1.2 YAKXS 4x120mm. L=1320m
Kz.4-3-2
Kz.4-3-2
191+100
191+200
191.2
191.3
KM:191.3
137.760
466
4
2
1
rów
ścieżka
pkp
kłk kkp
1916T
1914N
1915
ΦZ4
ΦZ2
ΦZ1
Sk113
eB
141.2
141.4
137.3
151.2
140.4
143.7
152.6
138.65
138.66
138.07
138.08
137.59
137.60
137.19
137.20
135.8
134.6
136.1
135.9
138.3
136.0
140.0
141.4
137.86
138.05

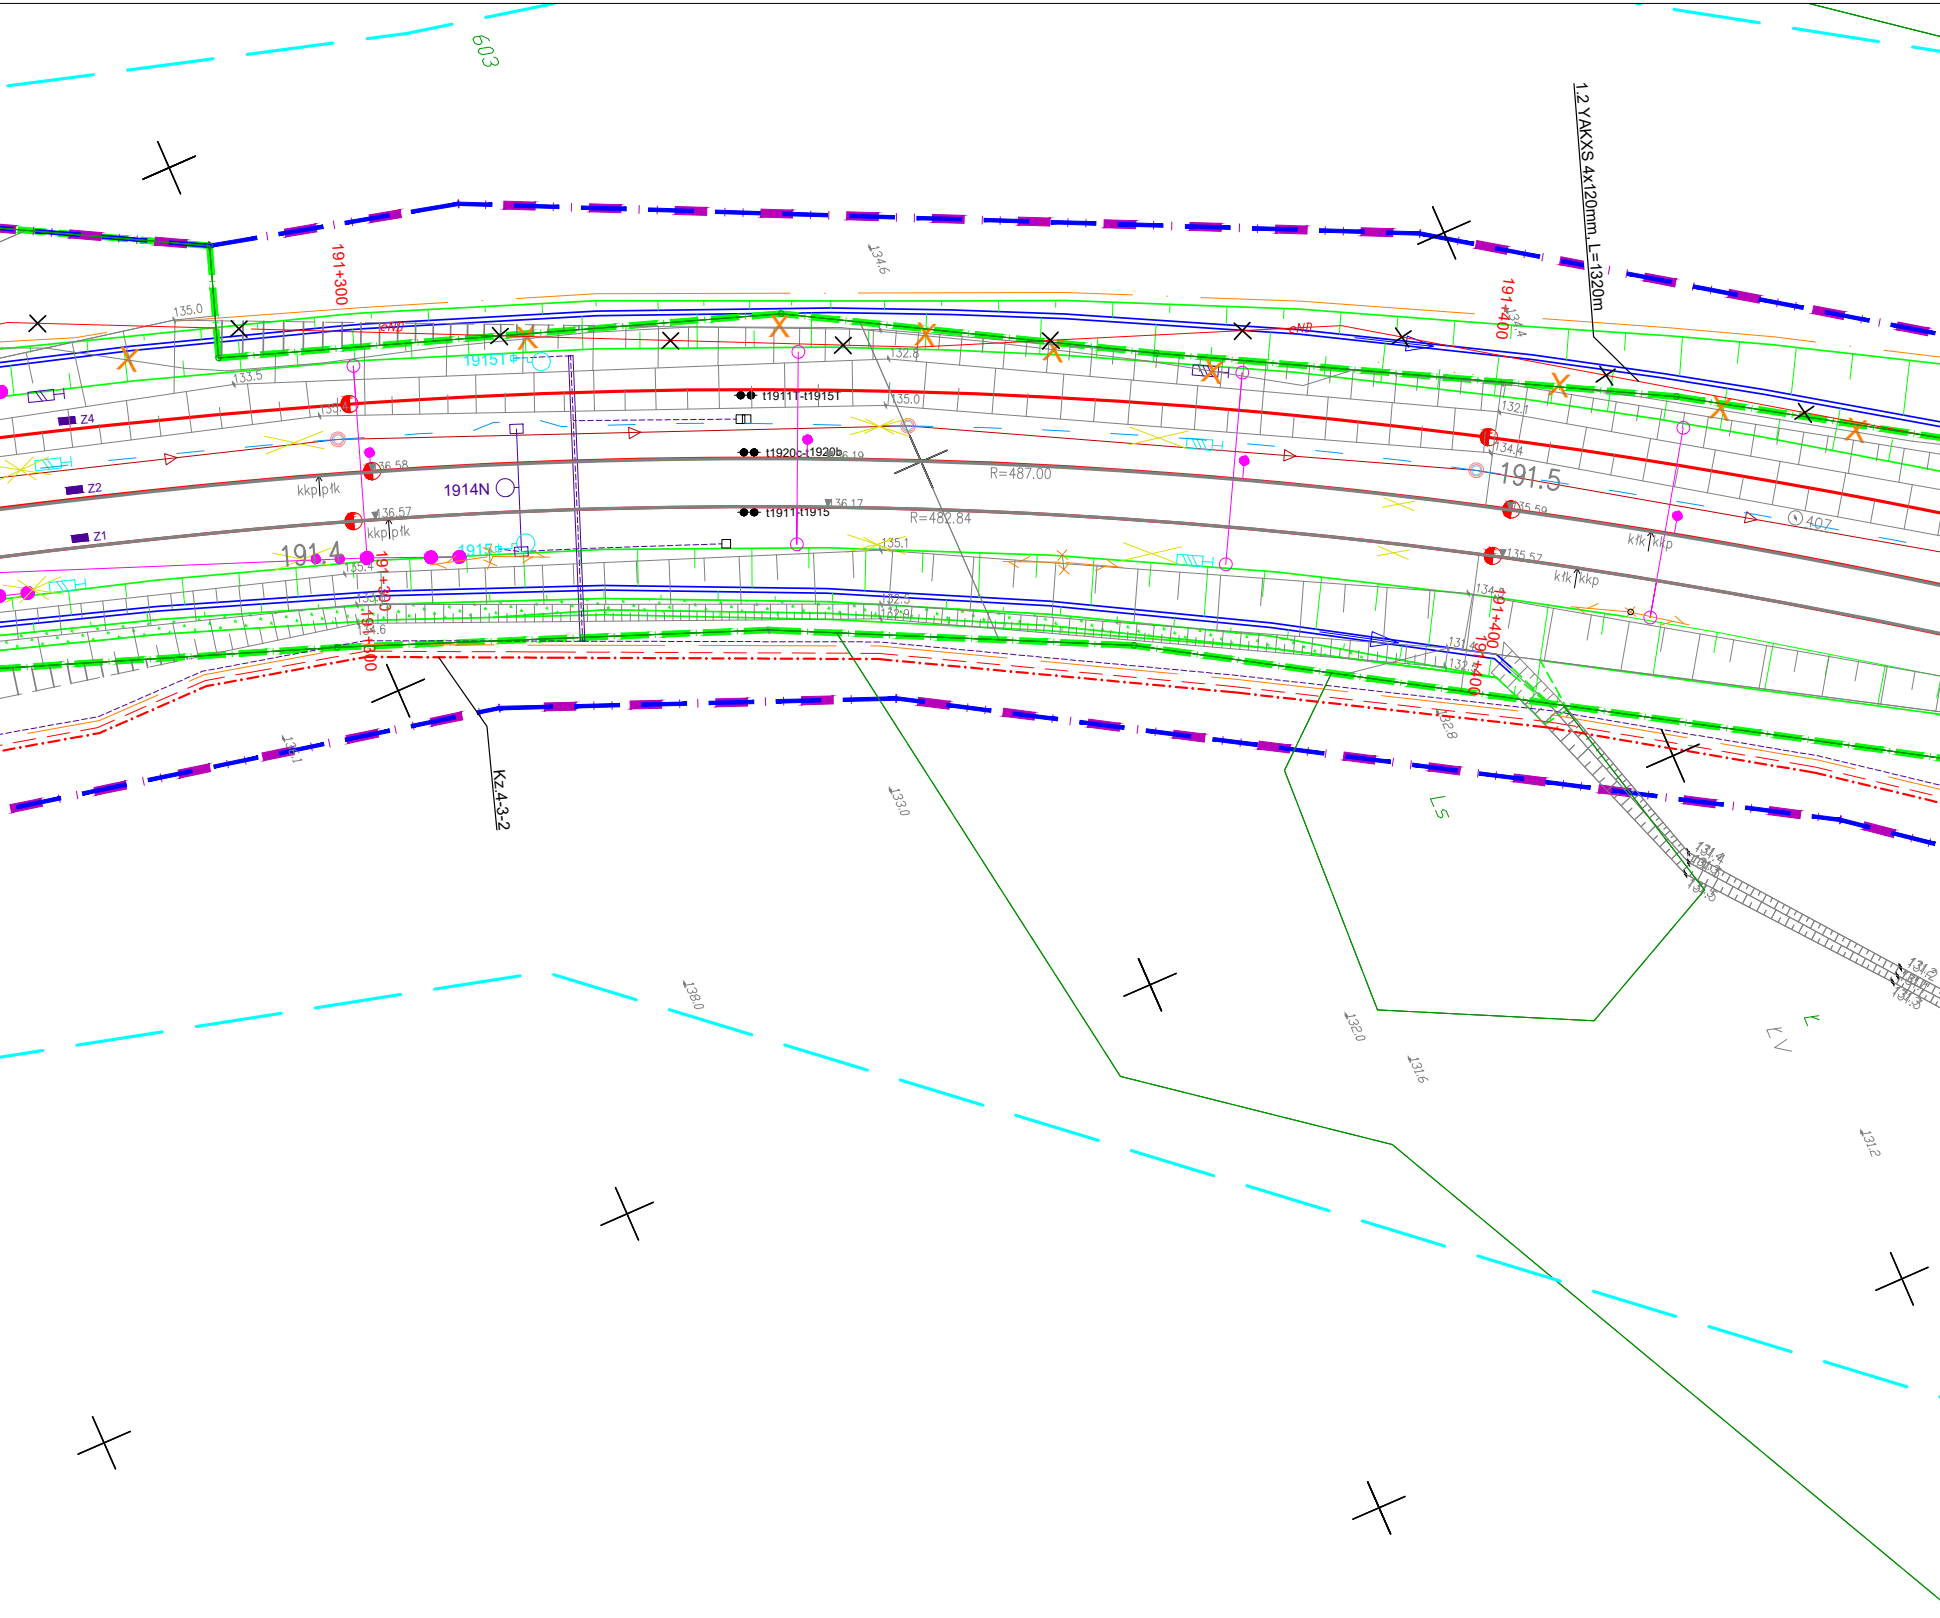
603
1.2 YAKXS 4x120mm, L=1320m
191+300
191+400
134.6
135.0
133.5
eND
1915T
Z4
Z2
Z1
t1911-t1915T
t1920c-t1920b
t1911-t1915
1914N
1915
136.58
136.57
136.19
136.17
kkp|p1k
kłk|kkp
191.4
191.5
R=487.00
R=482.84
132.8
132.1
132.5
132.9
134.4
135.59
135.57
135.1
135.4
134.6
131.4
132.8
407
Kz.4-3-2
136.1
133.0
138.0
132.0
131.6
131.2
LS
LV

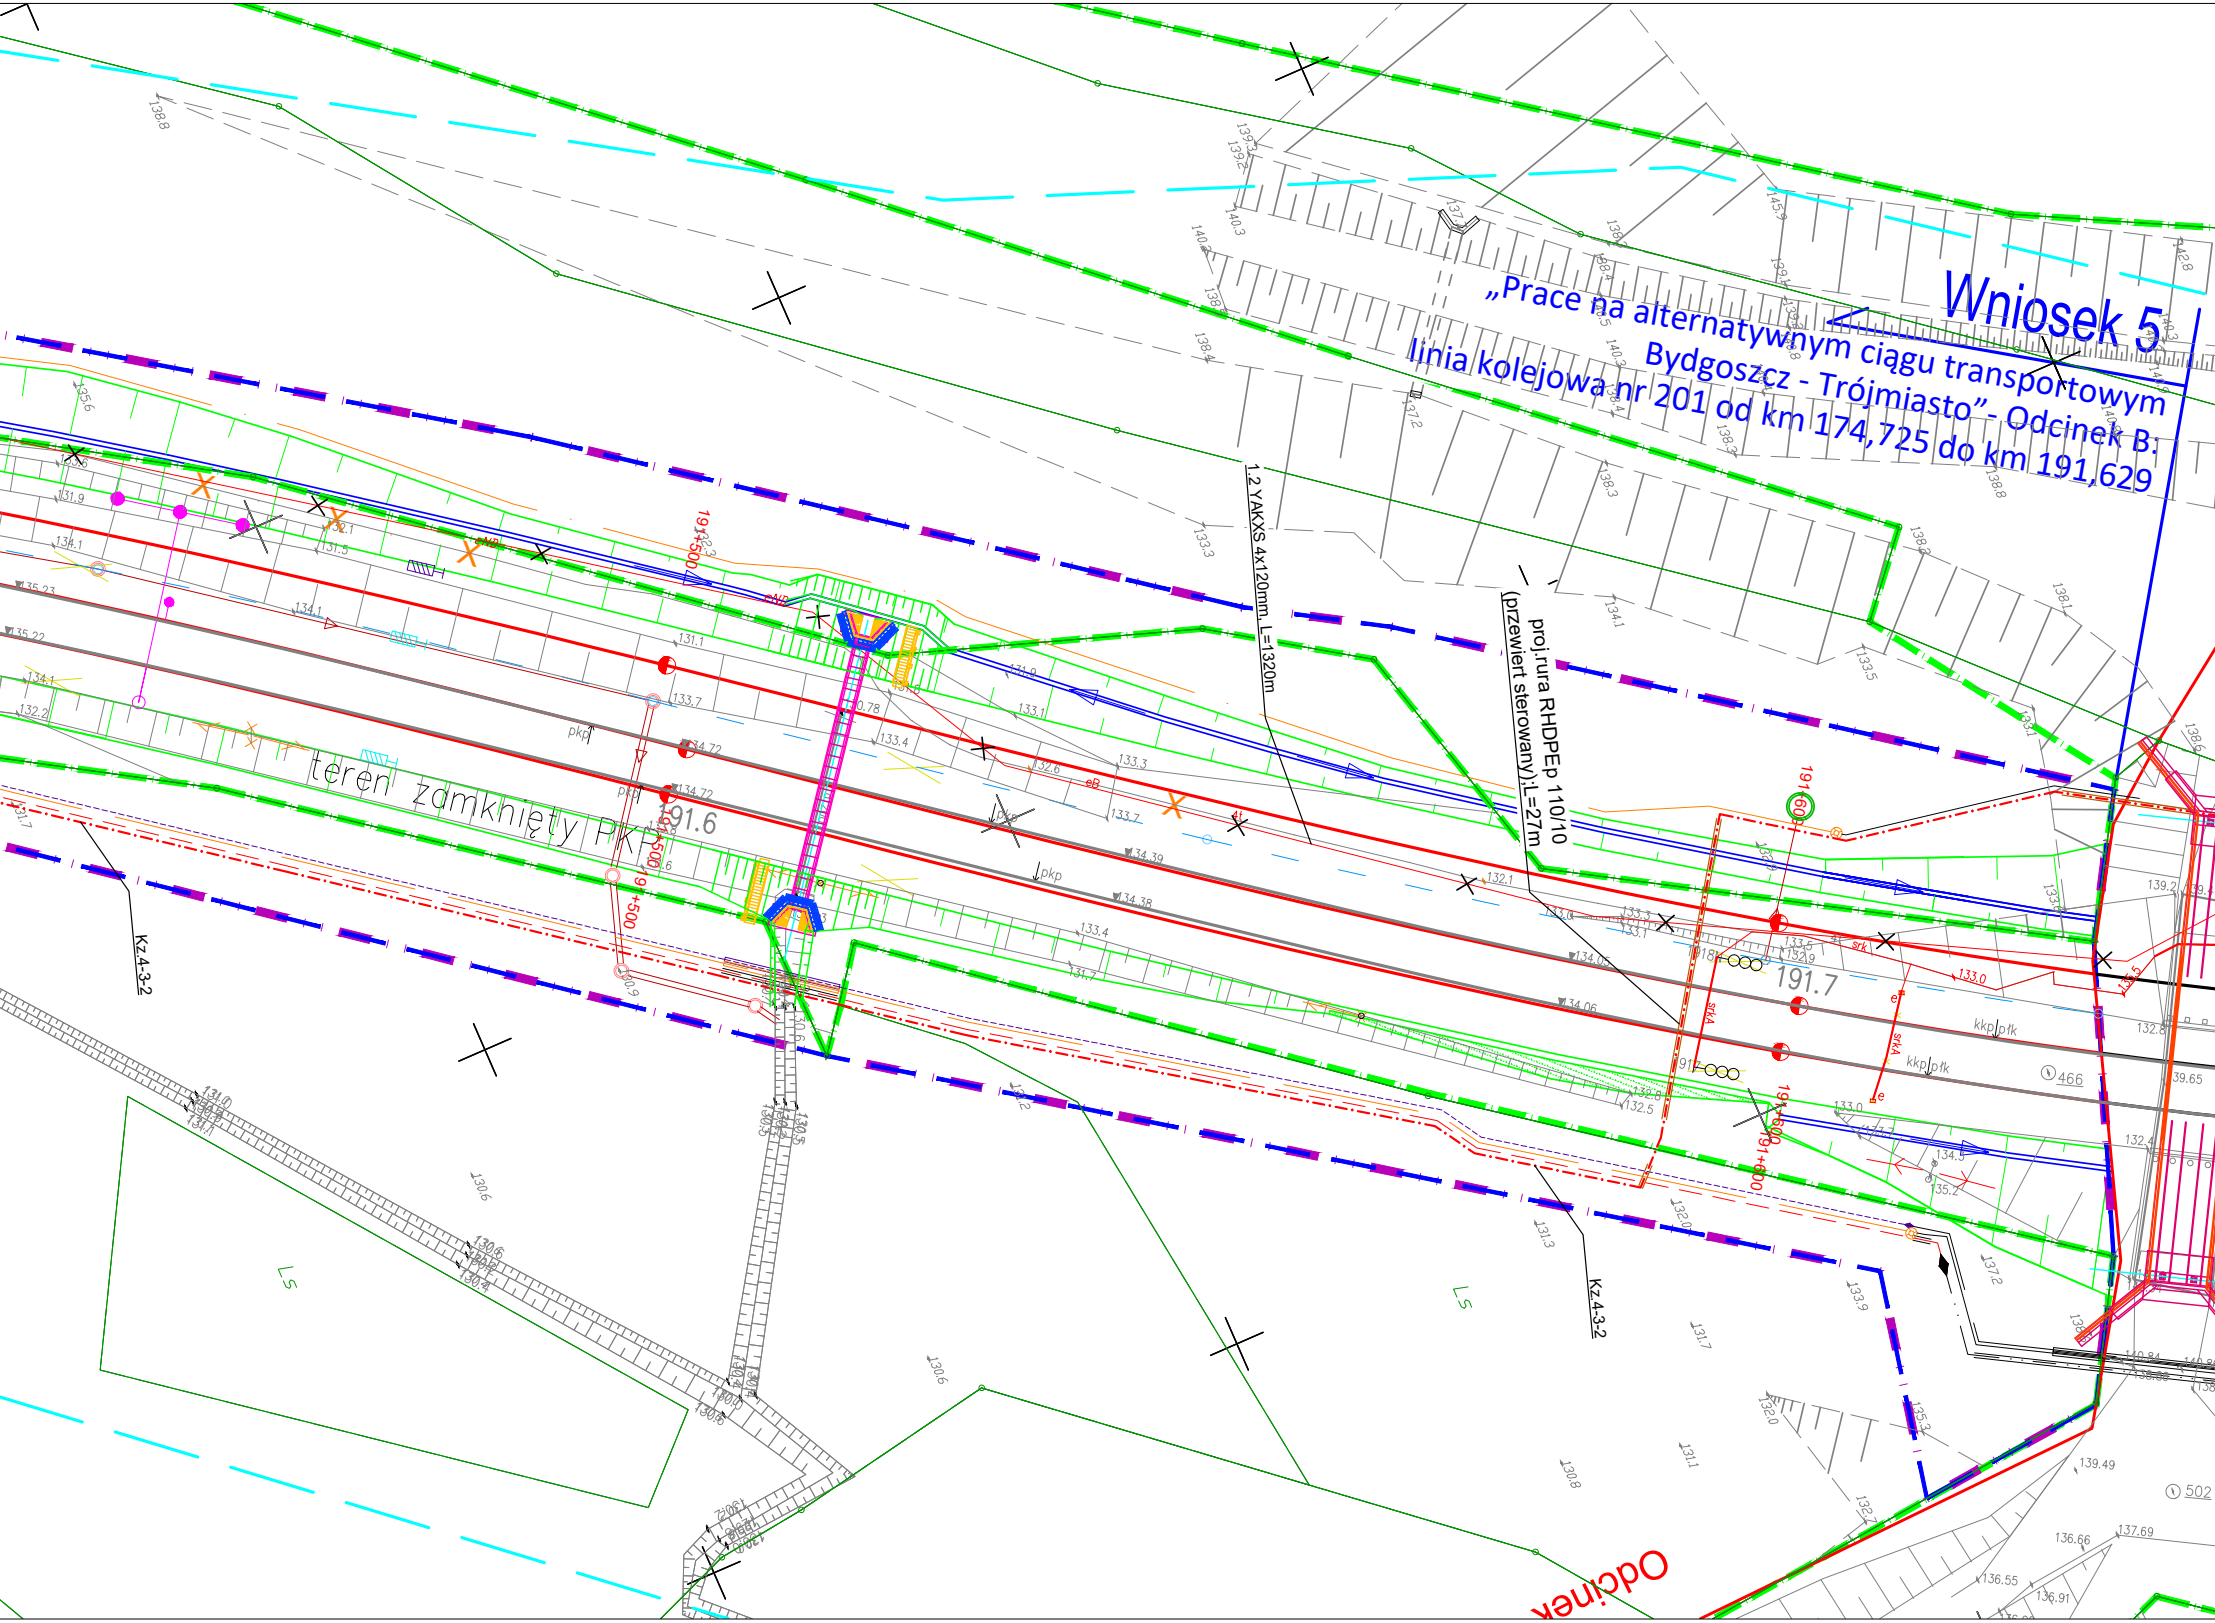
1,2 YAKXS 4x120mm, L=1320m
proj.rura RHDPEp 110/10
(przewiert sterowany) L=27m
teren zamknięty PKP
191.6
191.7
191+500
191+600
Kz.4-3-2
Kz.4-3-2
pkp
kkp|ptk
srkA
eB
466
502
Ls
Ls
Odcinek

Wniosek 5

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz - Trójmiasto”- Odcinek B:
linia kolejowa nr 201 od km 174,725 do km 191,629

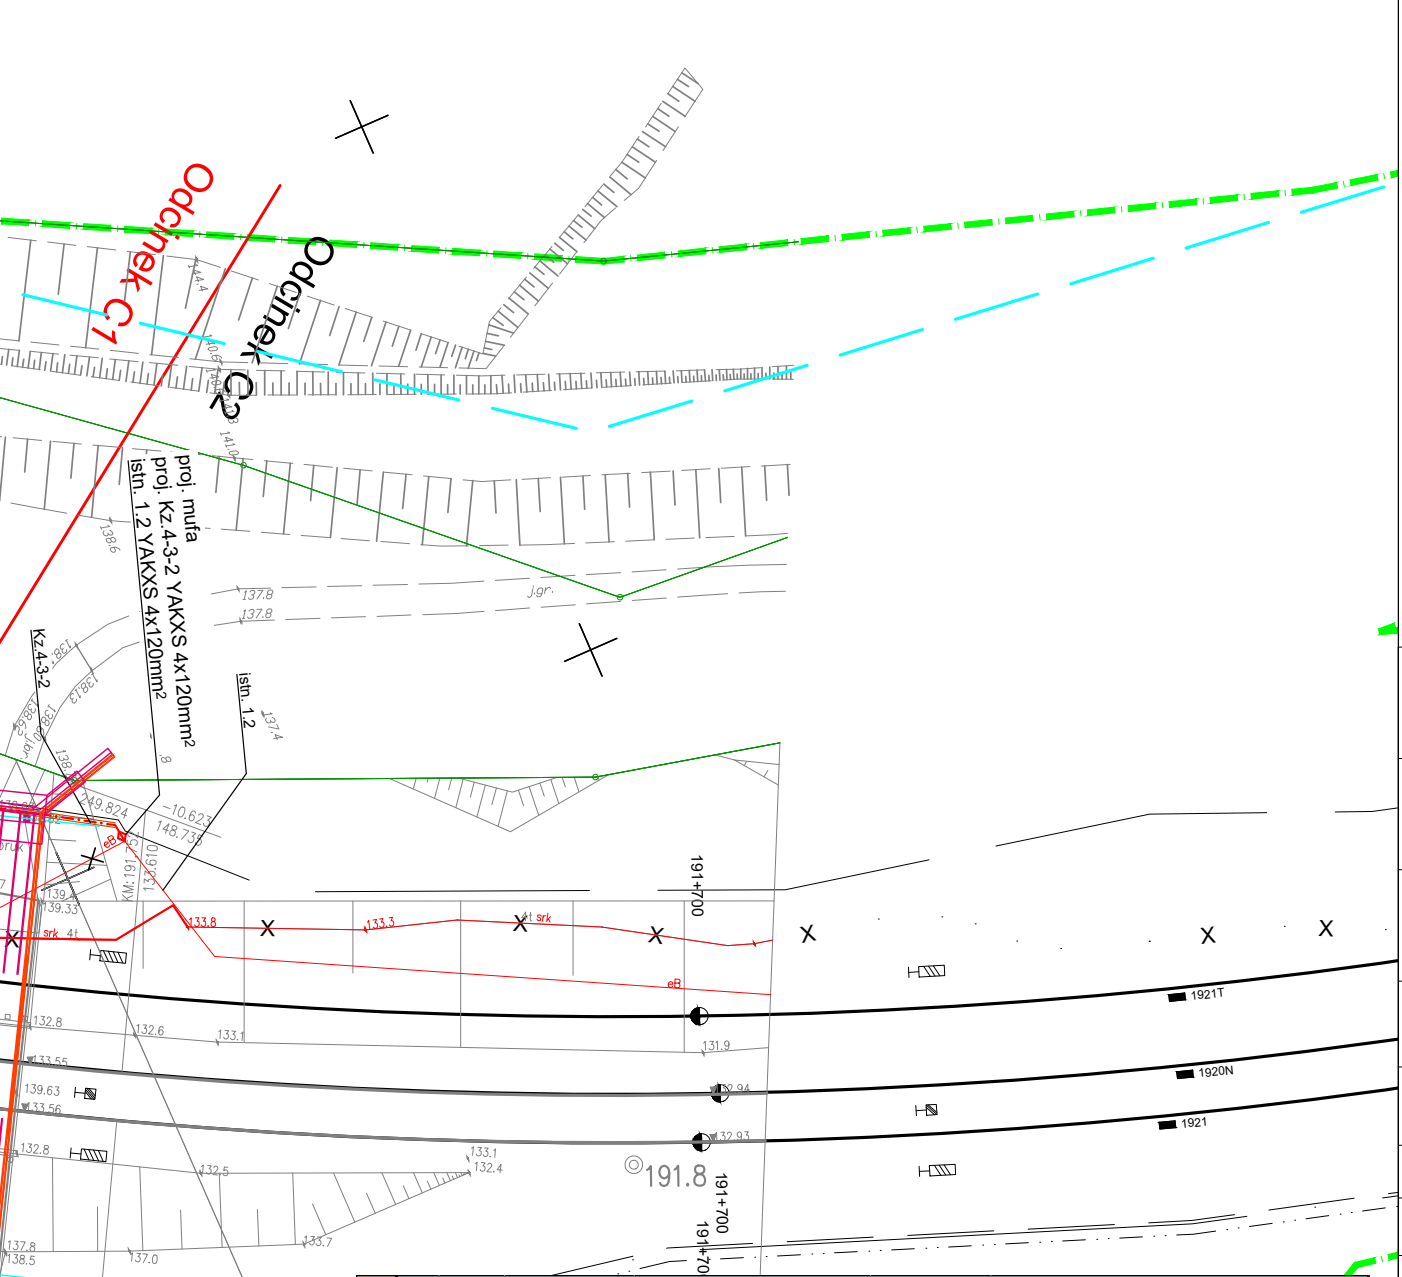
Odcinek C1
Odcinek C2
proj. mufa
proj. Kz.4-3-2 YAKXS 4x120mm2
istn. 1.2 YAKXS 4x120mm2
Kz.4-3-2
istn. 1.2
j.gr.
srk
eB
191+700
1921T
1920N
1921
191.8
137.8
133.8
133.3
132.8
132.6
131.9
139.63
133.56
133.1
132.4
132.5
137.0
133.7
135.1
250.00
140.6
137.66
140.02
137.00
137.92
137.3
137.10
138.3
136.6
138.2
137.3

Elektroenergetyka nietrakcyjna kolejowa - LEGENDA

×	demontaże
▭	projektowana kanalizacja kablowa wspólna - według projektu SRK
-·-·-	projektowana linia kablowa nn
═	rura osłonowa
●	istniejący słup oświetleniowy z projektowaną oprawą o mocy 60W
○	projektowana słup oświetleniowy z oprawą o mocy 50W
●	projektowana słup oświetleniowy z oprawą o mocy 60W
▨	projektowana rozdzielnica elektryczna wzmacniana opaską z płytek
○	transformator separacyjny - EOR

ST-3	WYKAZ KABLI					
	Lp.		Oznaczenie	Typ kabla	długość [m]	Relacja
	1	proj.	Kz.4-1	YAKXS 4x35mm²	10	ST-3 - ZZP-I
	2	proj.	Kz.4-3	YAKXS 4x35mm²	14	ZZP-I - ZK.4-1
	3	istn.	Kz.4-3-2	YAKXS 4x120mm²	476	ZK.4-1 - istn. Zk-1.2
	4	proj.		YAKXS 4x120mm²	757	
	5	proj.	Kz.4-3-1	YKXS 5x16mm²	8	ZK.4-1 - SAZ 1915
	6	proj.	Kz.4-2	YAKXS 4x35mm²	10	ST-3 - ZZP-II
	7	proj.	Kz.4-4	YAKXS 4x35mm²	8	ZZP-II - ZK.4-2
	8	proj.	Kz.4-4-1	YAKXS 4x16mm²	49	ZK.4-2 - TT-SKP

Zamawiający

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

databout

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Nazwa zadania

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Adres obiektu budowlanego

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia
gminy: Żukowo-G, M. Gdańsk, M. Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Stadium

Projekt Wykonawczy

Tom / Część / Tytuł opracowania

TOM II Projekt Wykonawczy
Część 5 Elektroenergetyka nietrakcyjna
Zeszyt 1 - Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1 kV

Odcinek

Odcinek C1
Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629

Tytuł rysunku

Plan sytuacyjny

Data	Skala	Nr rysunku
18.04.2023	1:500	P224-PW-ELE-07-001-1004-10.1

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień bud.	Podpis
Projektant koordynator	mgr inż. Piotr Supernak	MAP/0059/POOE/11	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Piotr Sobiejewski	MAZ/0271/POOE/14	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Karpierz	MAP/0036/PBE/21	Instalacyjna	Karpierz
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Łozicki	SWK/0150/PBE/15	Instalacyjna	Łozicki
Opracował	mgr. inż. Łukasz Czekaj			