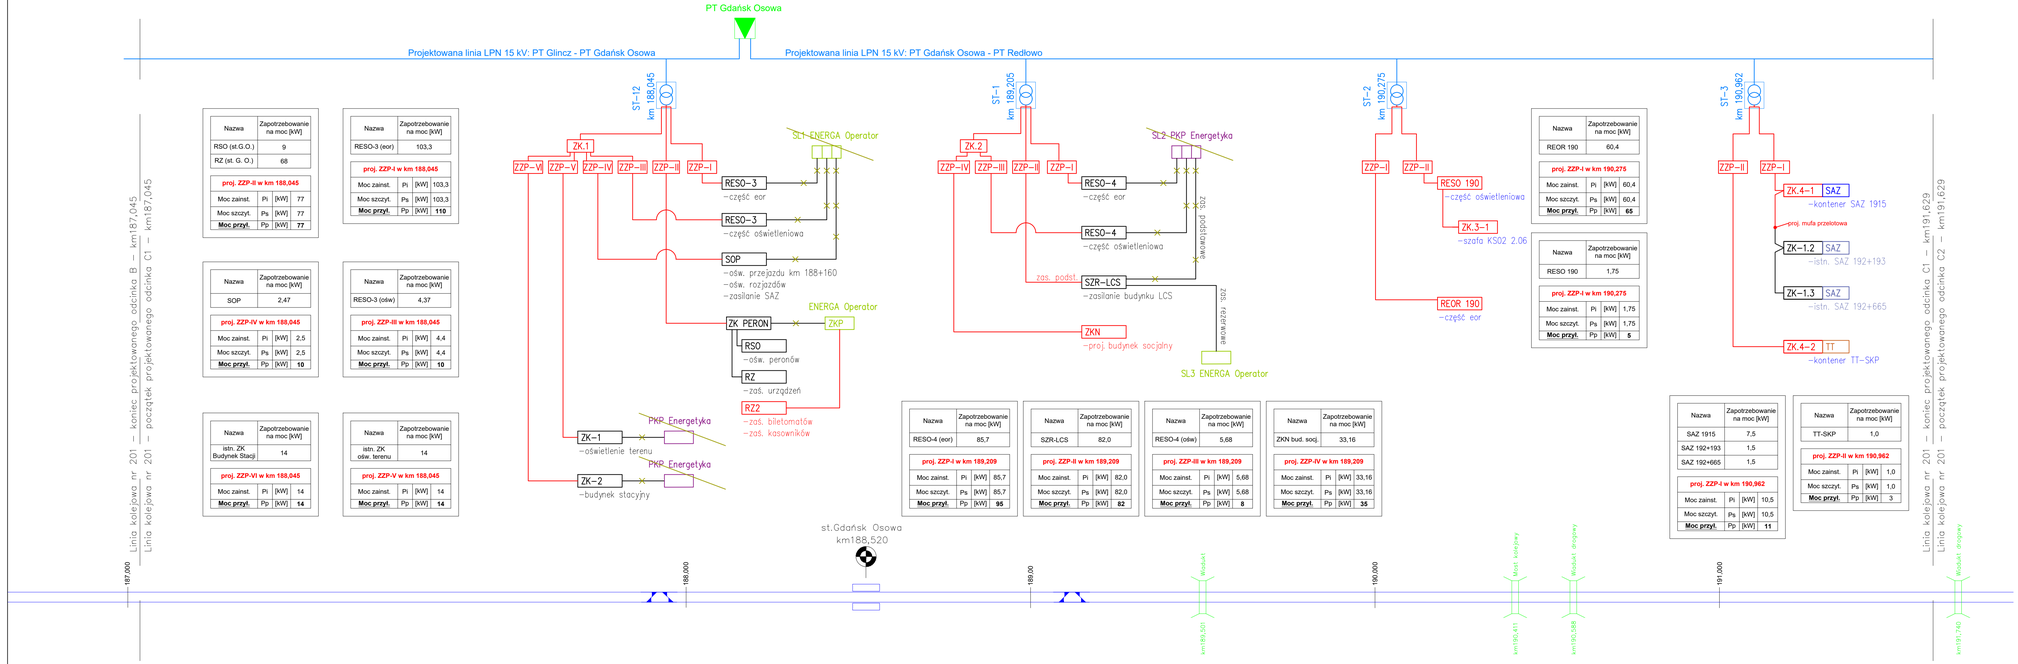

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RSO (st.G.O.)	9
RZ (st. G. O.)	68
proj. ZZP-II w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	77
Moc szczyt. Ps [kW]	77
Moc przył. Pp [kW]	**77**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RESO-3 (eor)	103,3
proj. ZZP-I w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	103,3
Moc szczyt. Ps [kW]	103,3
Moc przył. Pp [kW]	**110**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
SOP	2,47
proj. ZZP-IV w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	2,5
Moc szczyt. Ps [kW]	2,5
Moc przył. Pp [kW]	**10**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RESO-3 (ośw)	4,37
proj. ZZP-III w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	4,4
Moc szczyt. Ps [kW]	4,4
Moc przył. Pp [kW]	**10**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
istn. ZK Budynek Stacji	14
proj. ZZP-VI w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	14
Moc przył. Pp [kW]	**14**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
istn. ZK ośw. terenu	14
proj. ZZP-V w km 188,045	
Moc zainst. Pi [kW]	14
Moc przył. Pp [kW]	**14**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RESO-4 (eor)	85,7
proj. ZZP-II w km 189,209	
Moc zainst. Pi [kW]	85,7
Moc szczyt. Ps [kW]	85,7
Moc przył. Pp [kW]	**95**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
SZR-LCS	82,0
proj. ZZP-II w km 189,209	
Moc zainst. Pi [kW]	82,0
Moc szczyt. Ps [kW]	82,0
Moc przył. Pp [kW]	**82**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RESO-4 (ośw)	5,68
proj. ZZP-III w km 189,209	
Moc zainst. Pi [kW]	5,68
Moc szczyt. Ps [kW]	5,68
Moc przył. Pp [kW]	**8**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
ZKN bud. soc.	33,16
proj. ZZP-IV w km 189,209	
Moc zainst. Pi [kW]	33,16
Moc szczyt. Ps [kW]	33,16
Moc przył. Pp [kW]	**35**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
REOR 190	60,4
proj. ZZP-I w km 190,275	
Moc zainst. Pi [kW]	60,4
Moc szczyt. Ps [kW]	60,4
Moc przył. Pp [kW]	**65**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
RESO 190	1,75
proj. ZZP-I w km 190,275	
Moc zainst. Pi [kW]	1,75
Moc szczyt. Ps [kW]	1,75
Moc przył. Pp [kW]	**5**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
SAZ 1915	7,5
SAZ 192+193	1,5
SAZ 192+665	1,5
proj. ZZP-I w km 190,962	
Moc zainst. Pi [kW]	10,5
Moc szczyt. Ps [kW]	10,5
Moc przył. Pp [kW]	**11**

Nazwa	Zapotrzebowanie na moc [kW]
TT-SKP	1,0
proj. ZZP-II w km 190,962	
Moc zainst. Pi [kW]	1,0
Moc szczyt. Ps [kW]	1,0
Moc przył. Pp [kW]	**3**

Zamawiający

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis
EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

databout
Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Nazwa zadania

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Adres obiektu budowlanego: Województwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia
gminy: Żukowo-G, M. Gdańsk, M. Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego: Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Branża: Projekt Wykonawczy

Tom / Część / Tytuł opracowania: TOM II Projekt Wykonawczy
Część 5 Elektroenergetyka nietrakcyjna
Zeszyt 1 - Sieci, instalacje i urządzenia energetyki do 1 kV

Odcinek: Odcinek C1
Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629

Tytuł rysunku: Schemat zasilania

Data: 18.04.2023

Skala: -

Nr rysunku: P224-PW-ELE-07-001-2001-10.1

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień bud.	Podpis
Projektant koordynator	mgr inż. Piotr Supernak	MAP/0059/POOE/11	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Piotr Sobiejewski	MAZ/0271/POOE/14	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Karpierz	MAP/0036/PBE/21	Instalacyjna	
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Łozicki	SWK/0150/PBE/15	Instalacyjna	
Opracował	mgr. inż. Łukasz Czekaj			