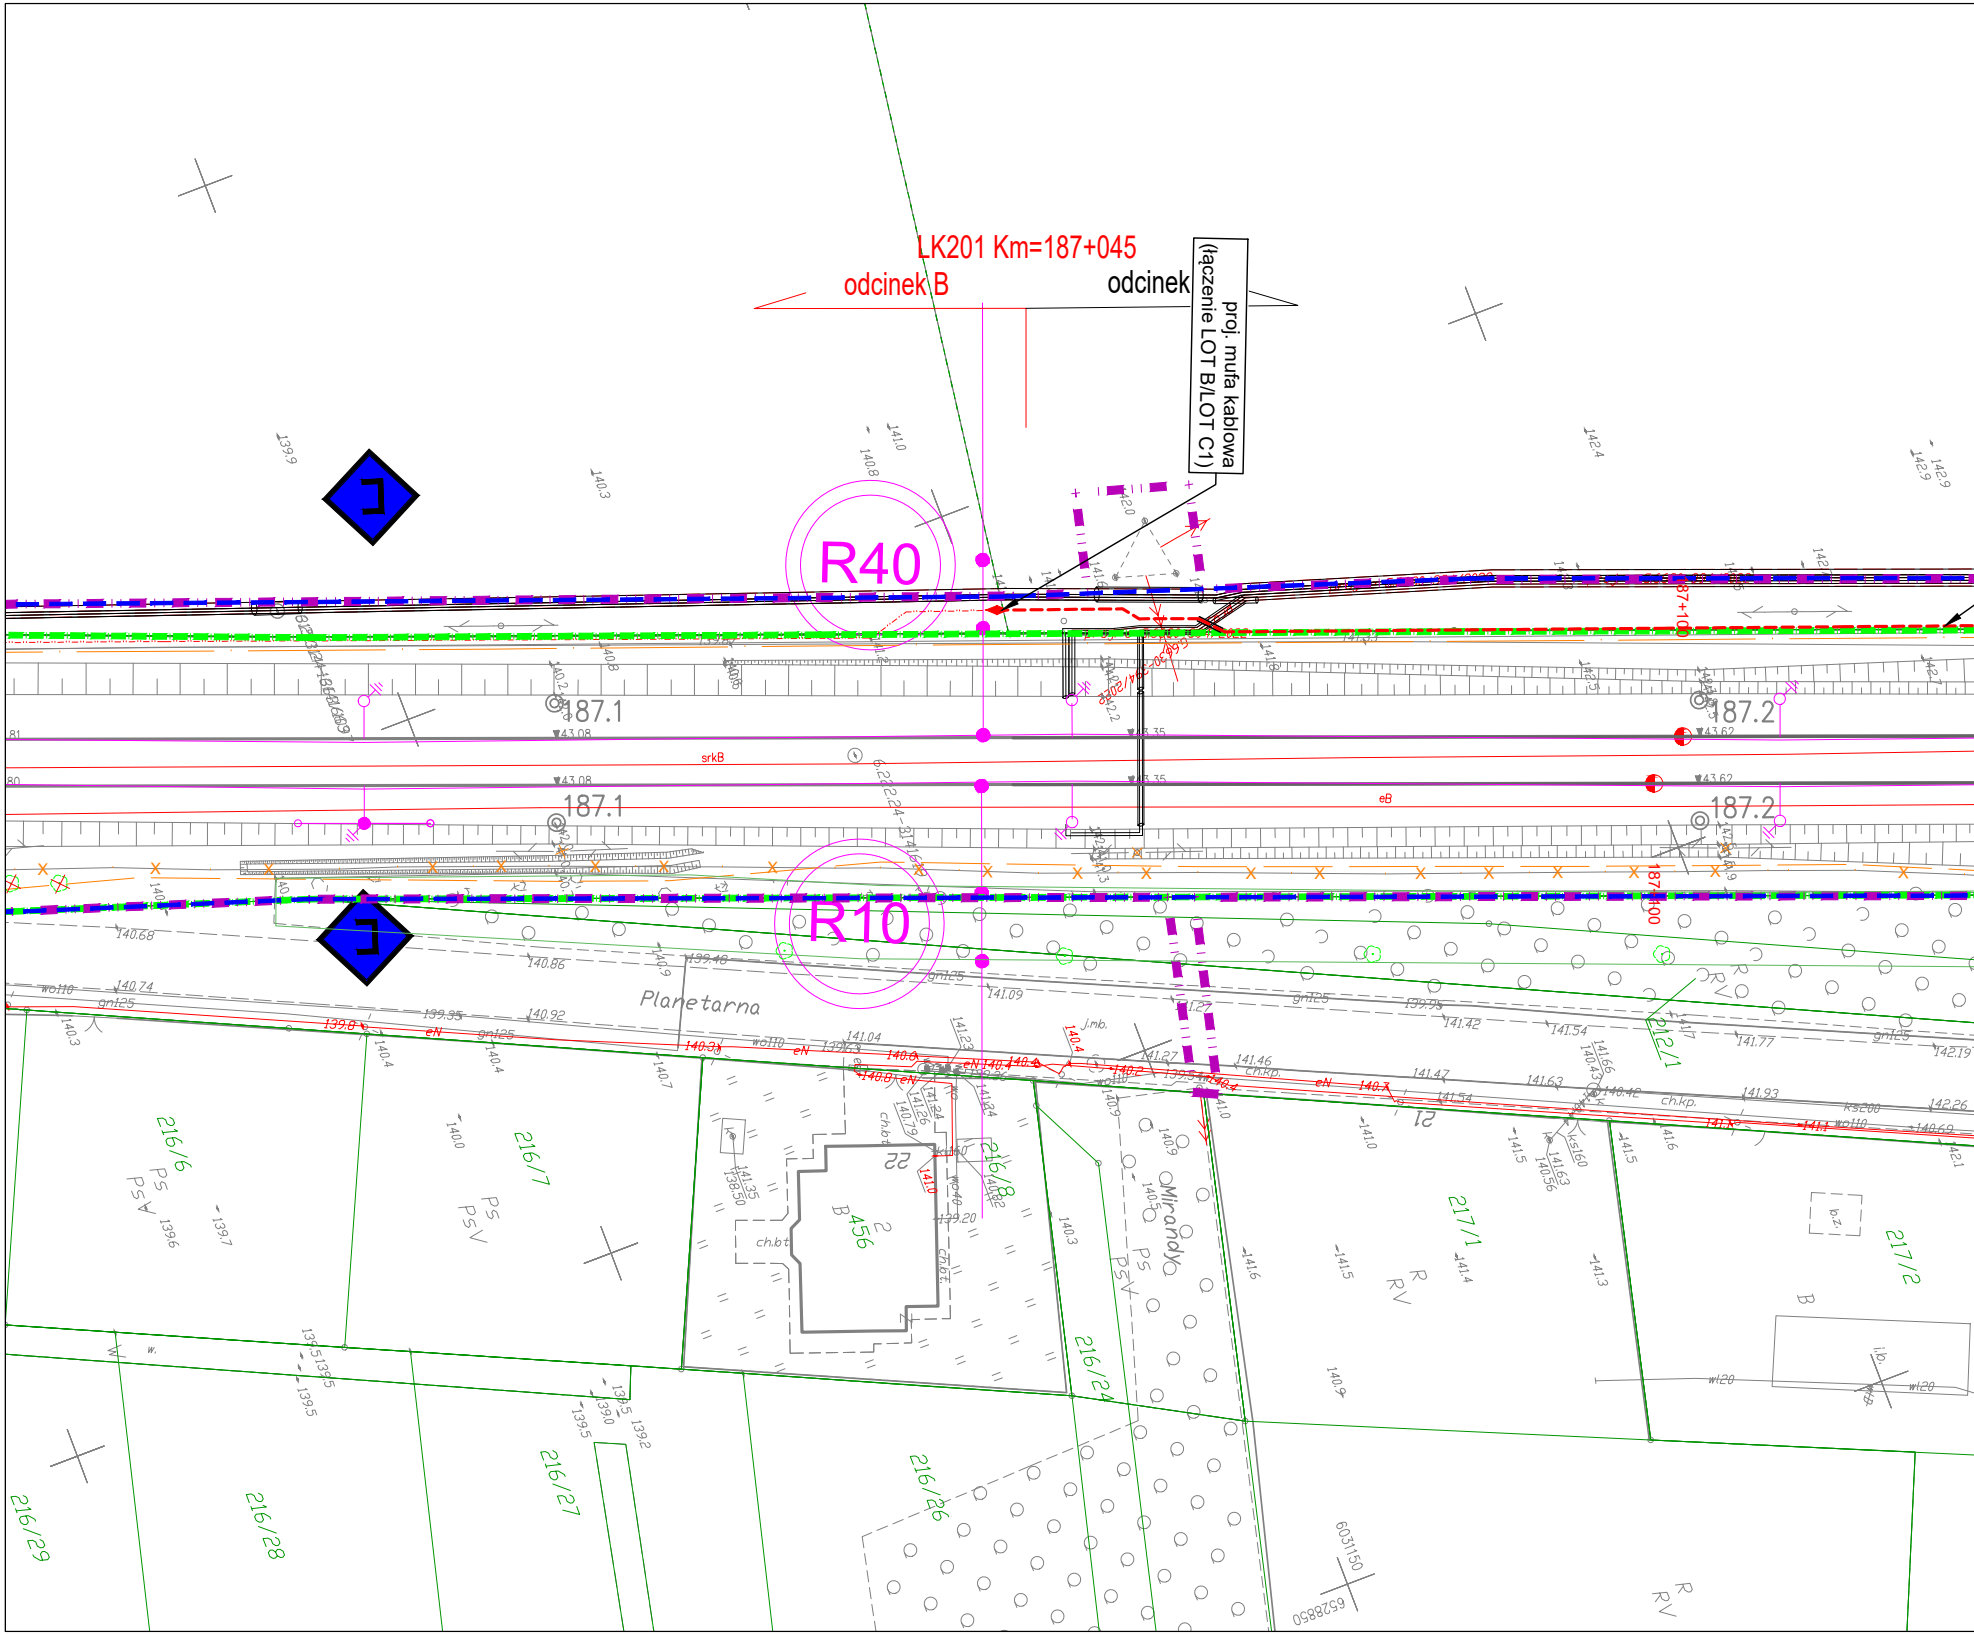
LK201 Km=187+045
odcinek B
odcinek
proj. mufa kablowa
(łączenie LOT B/LOT C1)
R40
R10
187.1
187.1
187.2
187.2
187+100
srkB
eB
eN
Planetarna
Mirandy
216/6
216/7
216/8
216/24
216/26
216/27
216/28
216/29
217/1
217/2
212/1
22
21
B
PsV
RV
ch.bt
ch.kp.
gn125
wo110
wl20
6031150
6528850

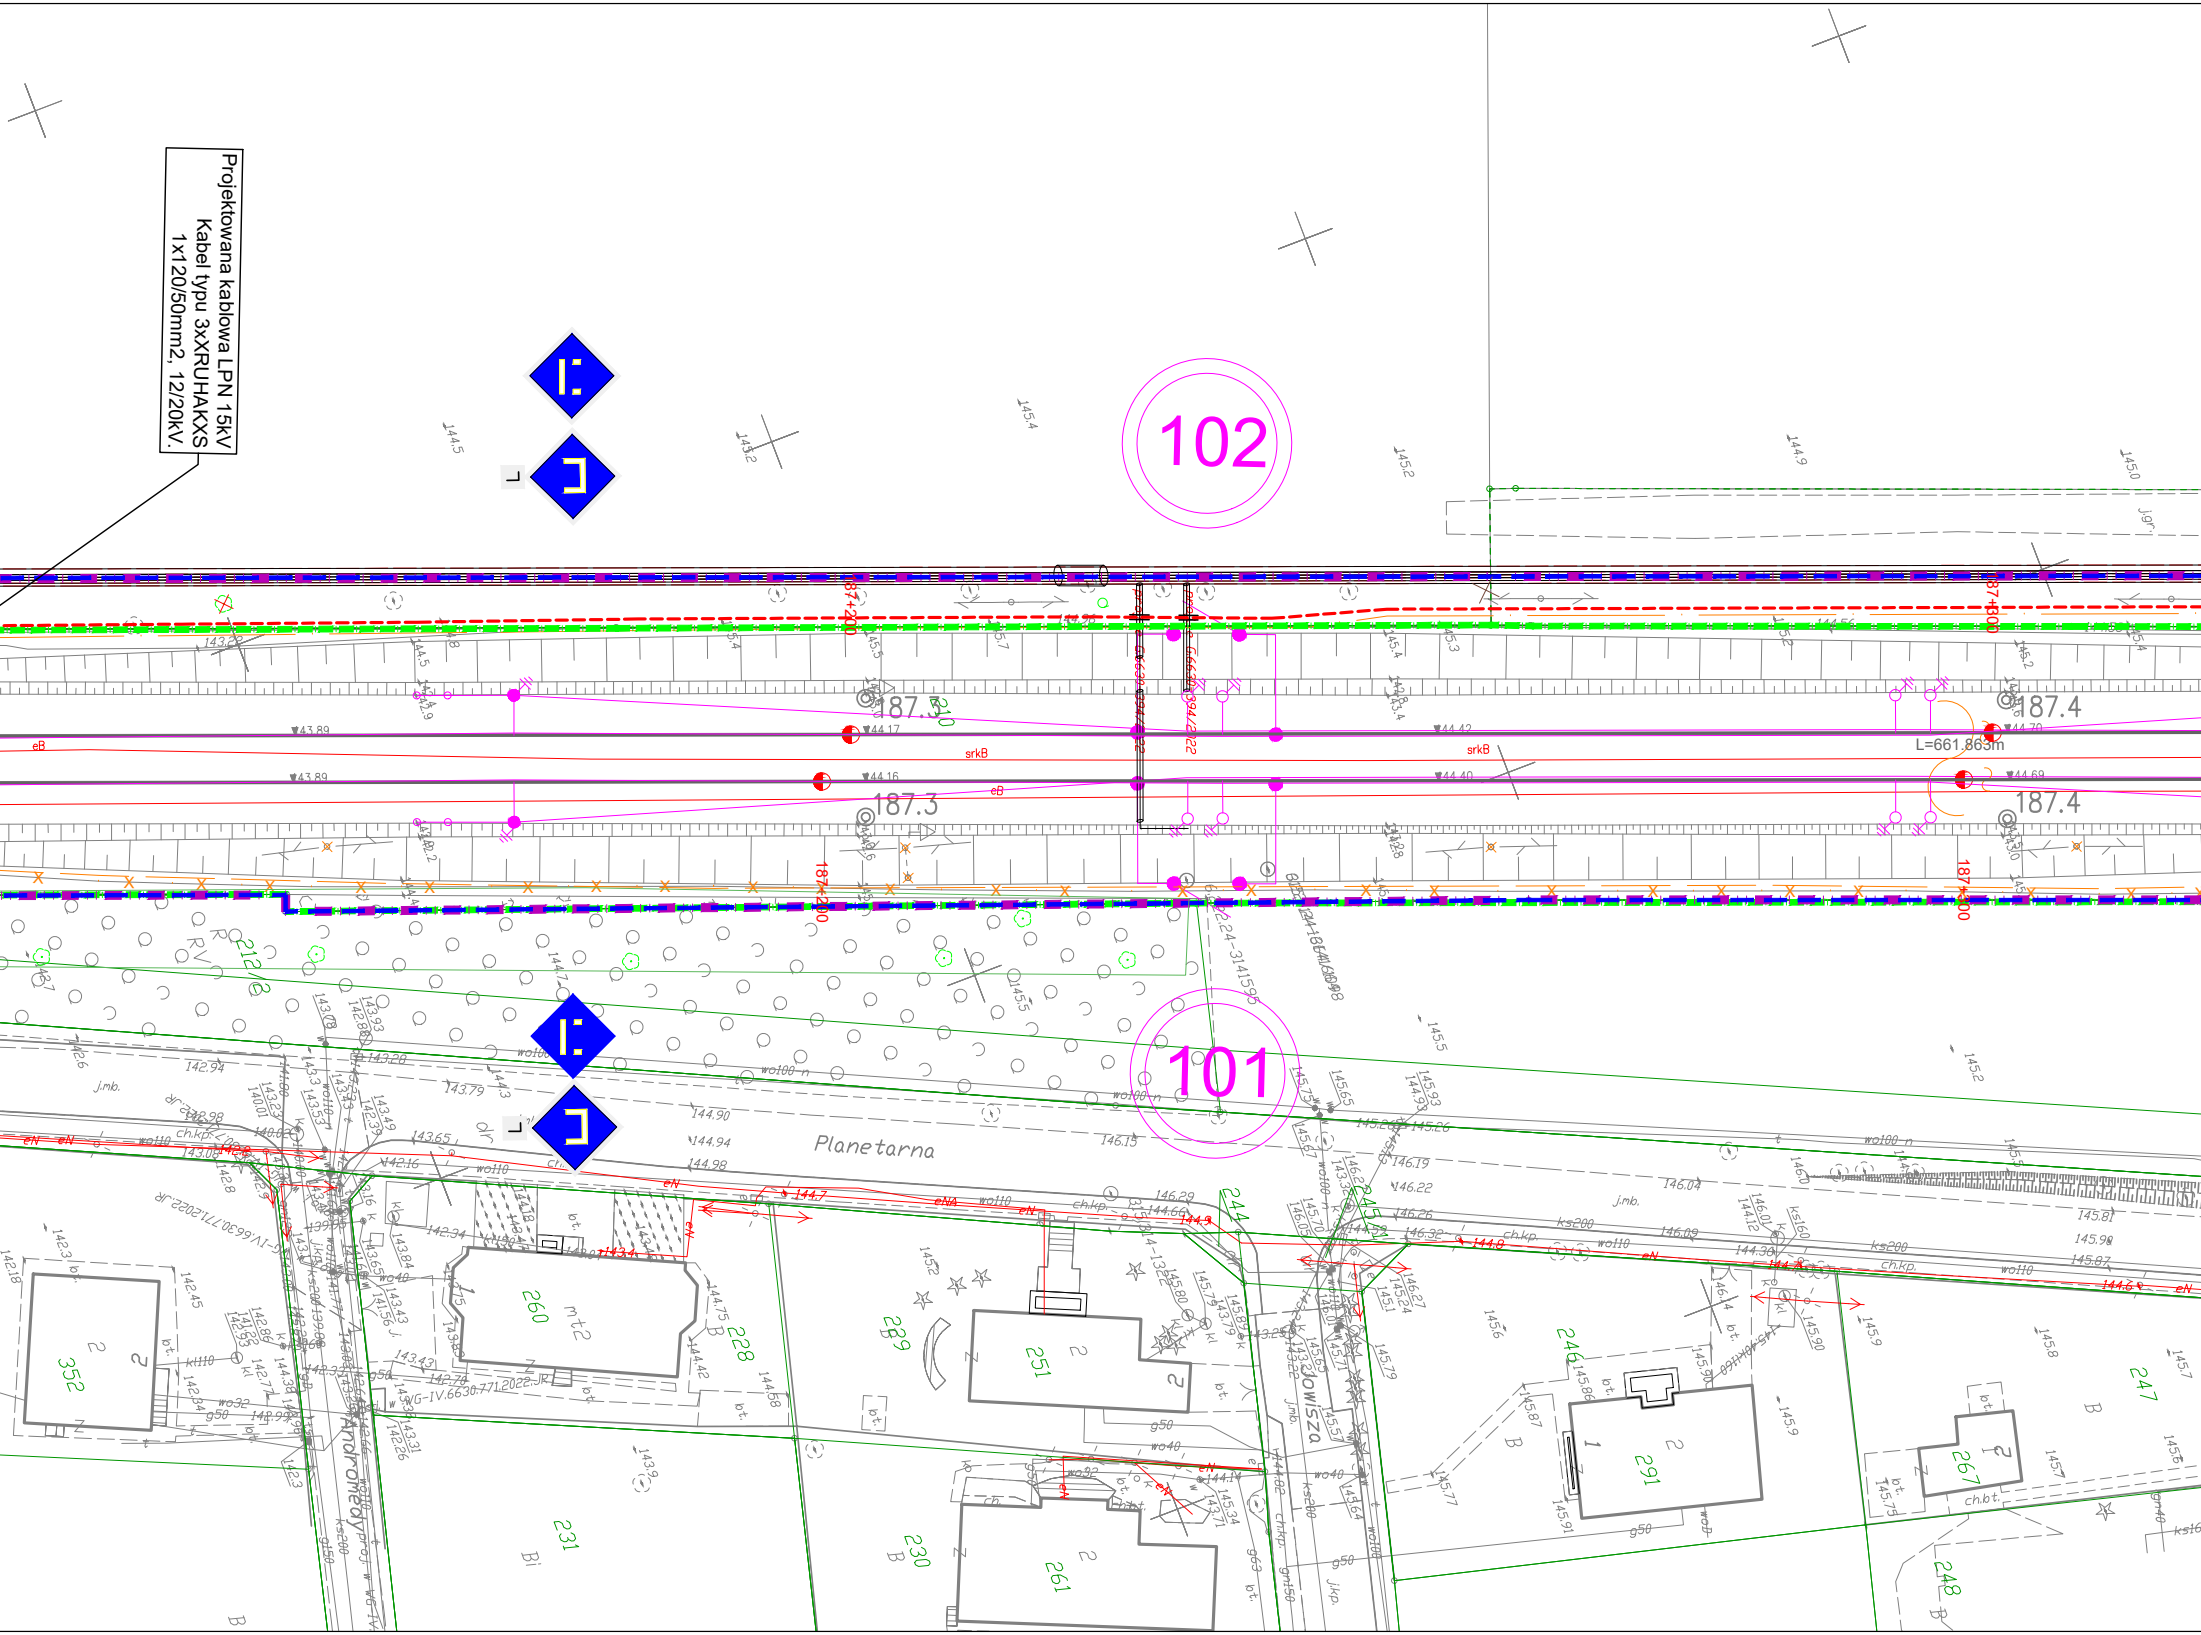
Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV.
102
101
187+200
187+300
187.3
187.4
L=661.863m
srkB
eB
eN
Planetarna
Andromedy
Jowisza
212/8
228
229
230
231
244
245
246
247
248
251
260
261
267
291
352
wo100
wo110
ks200
ch.kp.
j.mb.
bt.
g50
kt
mt2

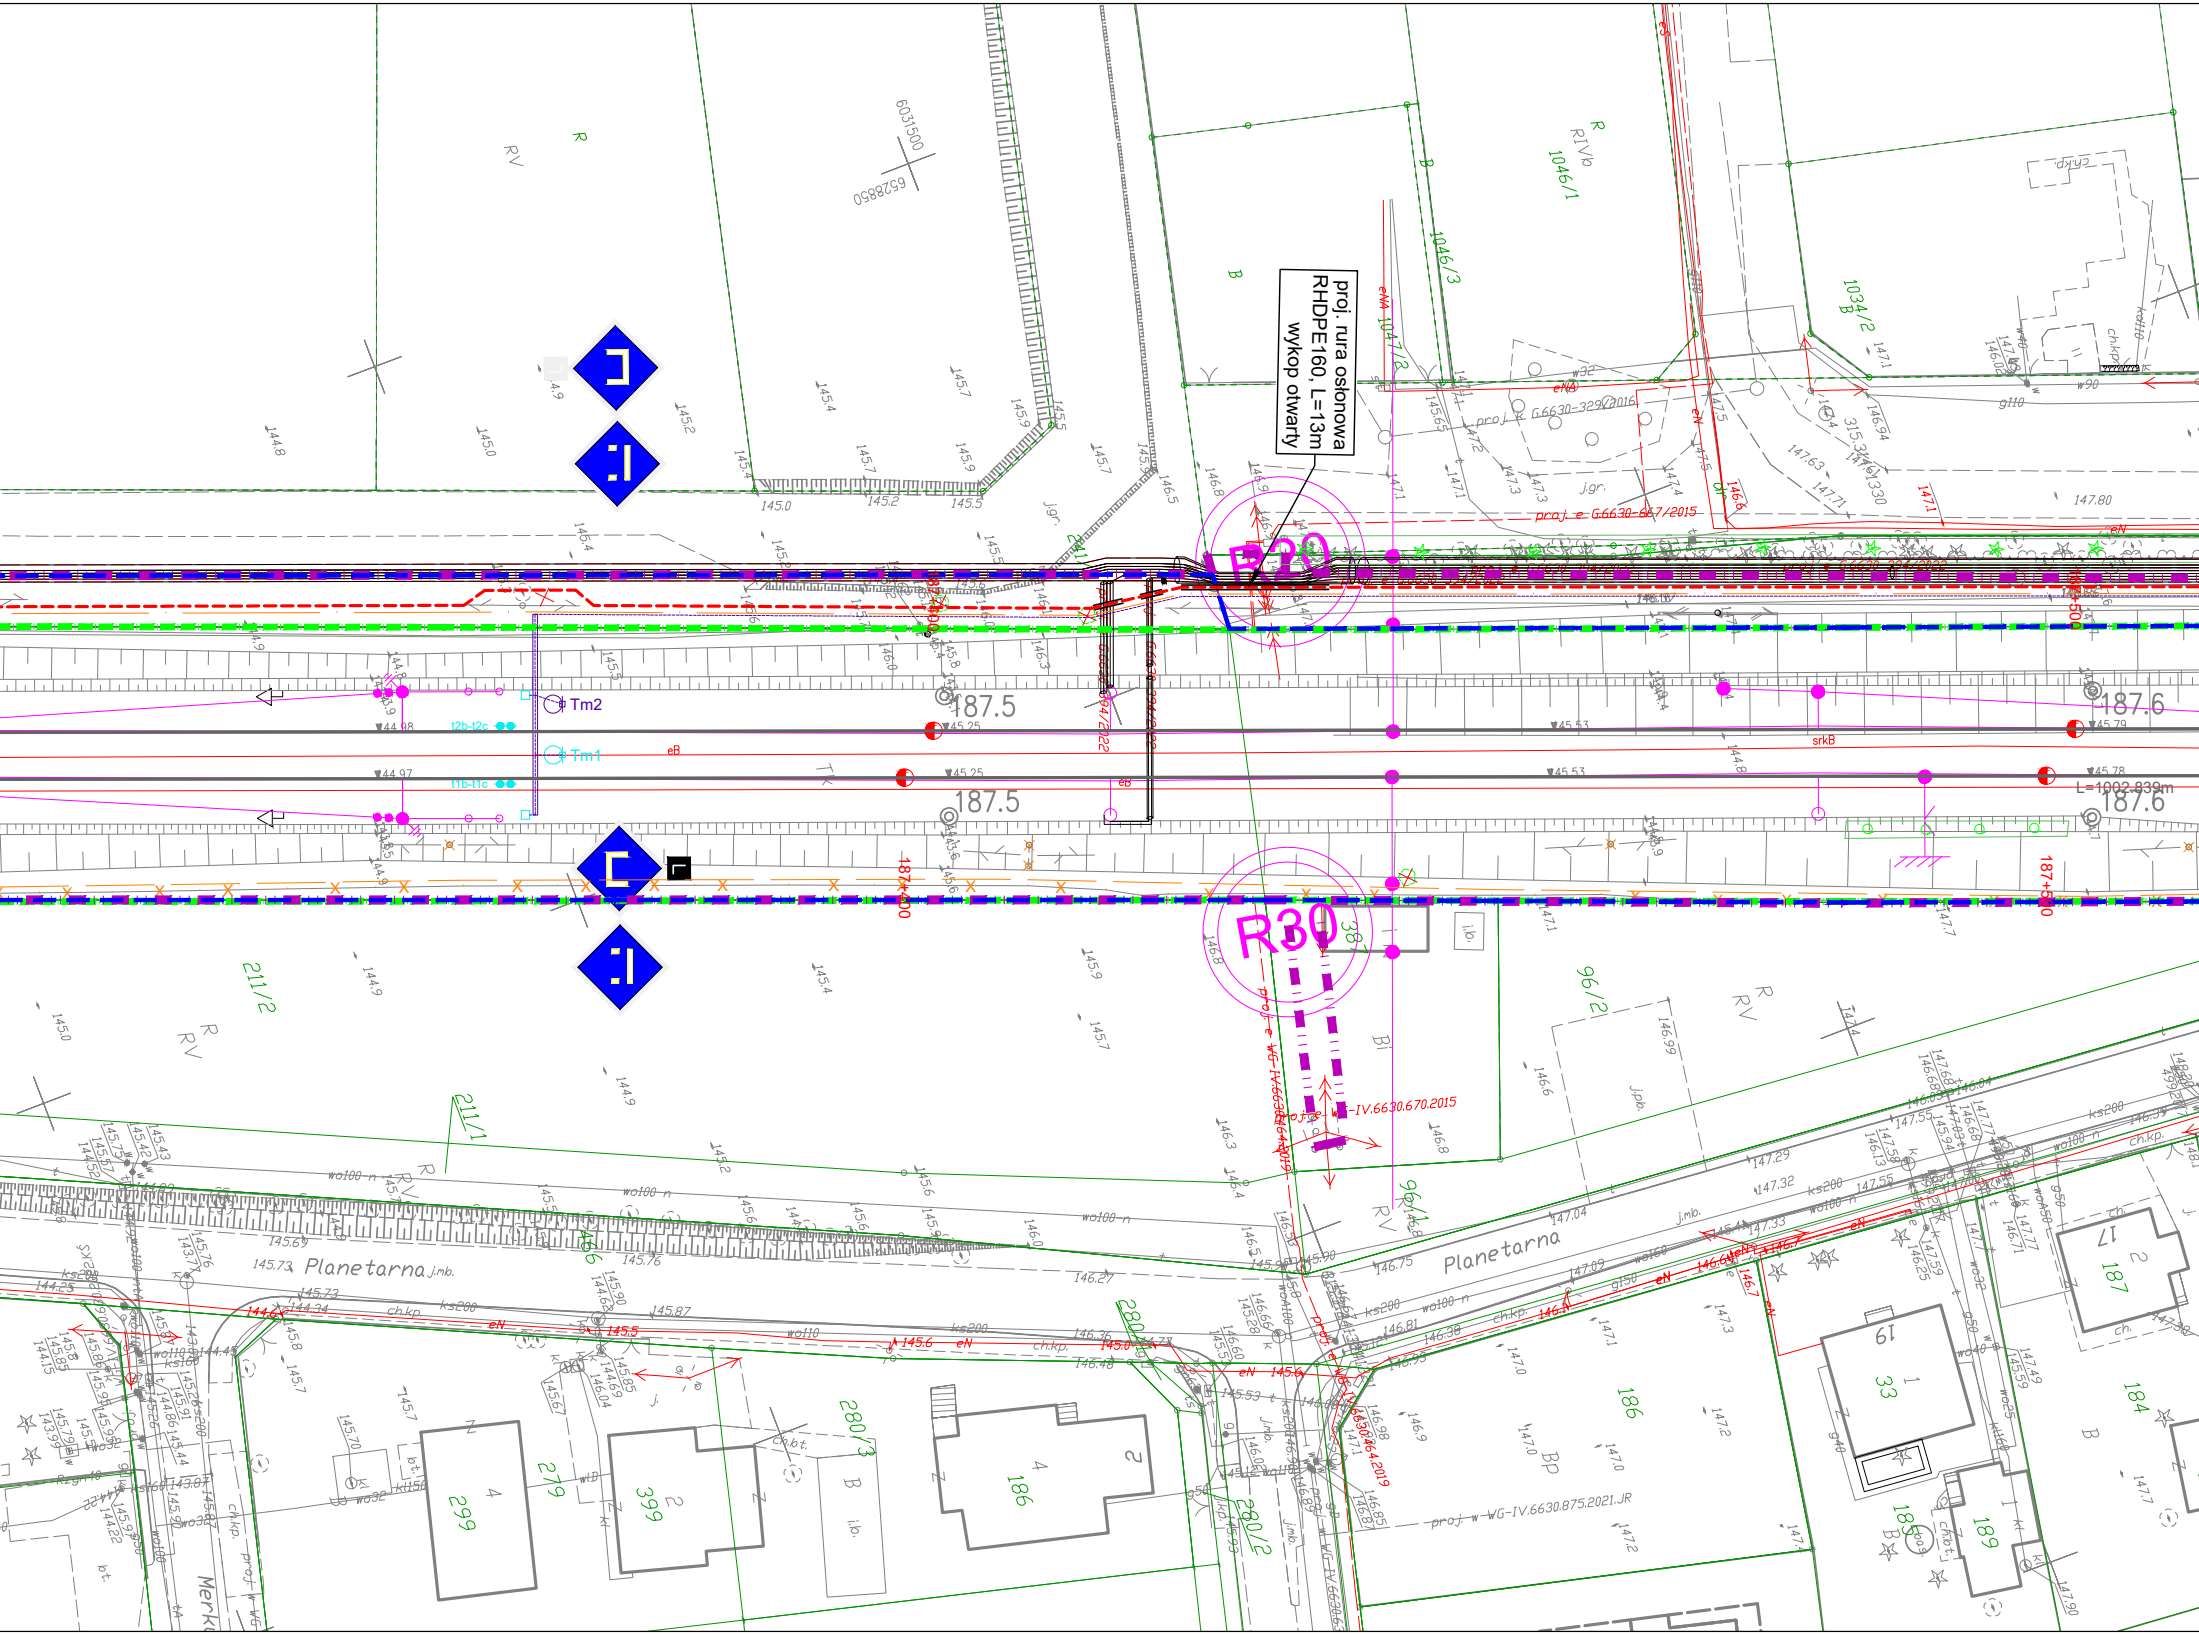
proj. rura osłonowa
RHDPE160, L=13m
wykop otwarty
R30
R30
187.5
187.5
187.6
187.6
187+400
187+500
L=1002.839m
Tm2
Tm1
t2b-t2c
t1b-t1c
srkB
eB
eN
Planetarna
Planetarna
211/2
211/1
96/2
96/1
1046/1
1046/3
1047/8
1034/2
280/3
280/2
279
299
399
186
186
187
184
189
185
19
33
17
RIVb
RV
proj. e G.6630-329/2016
proj. e G.6630-667/2015
proj. w WG-IV.6630.875.2021.JR
-IV.6630.670.2015
603500
652850

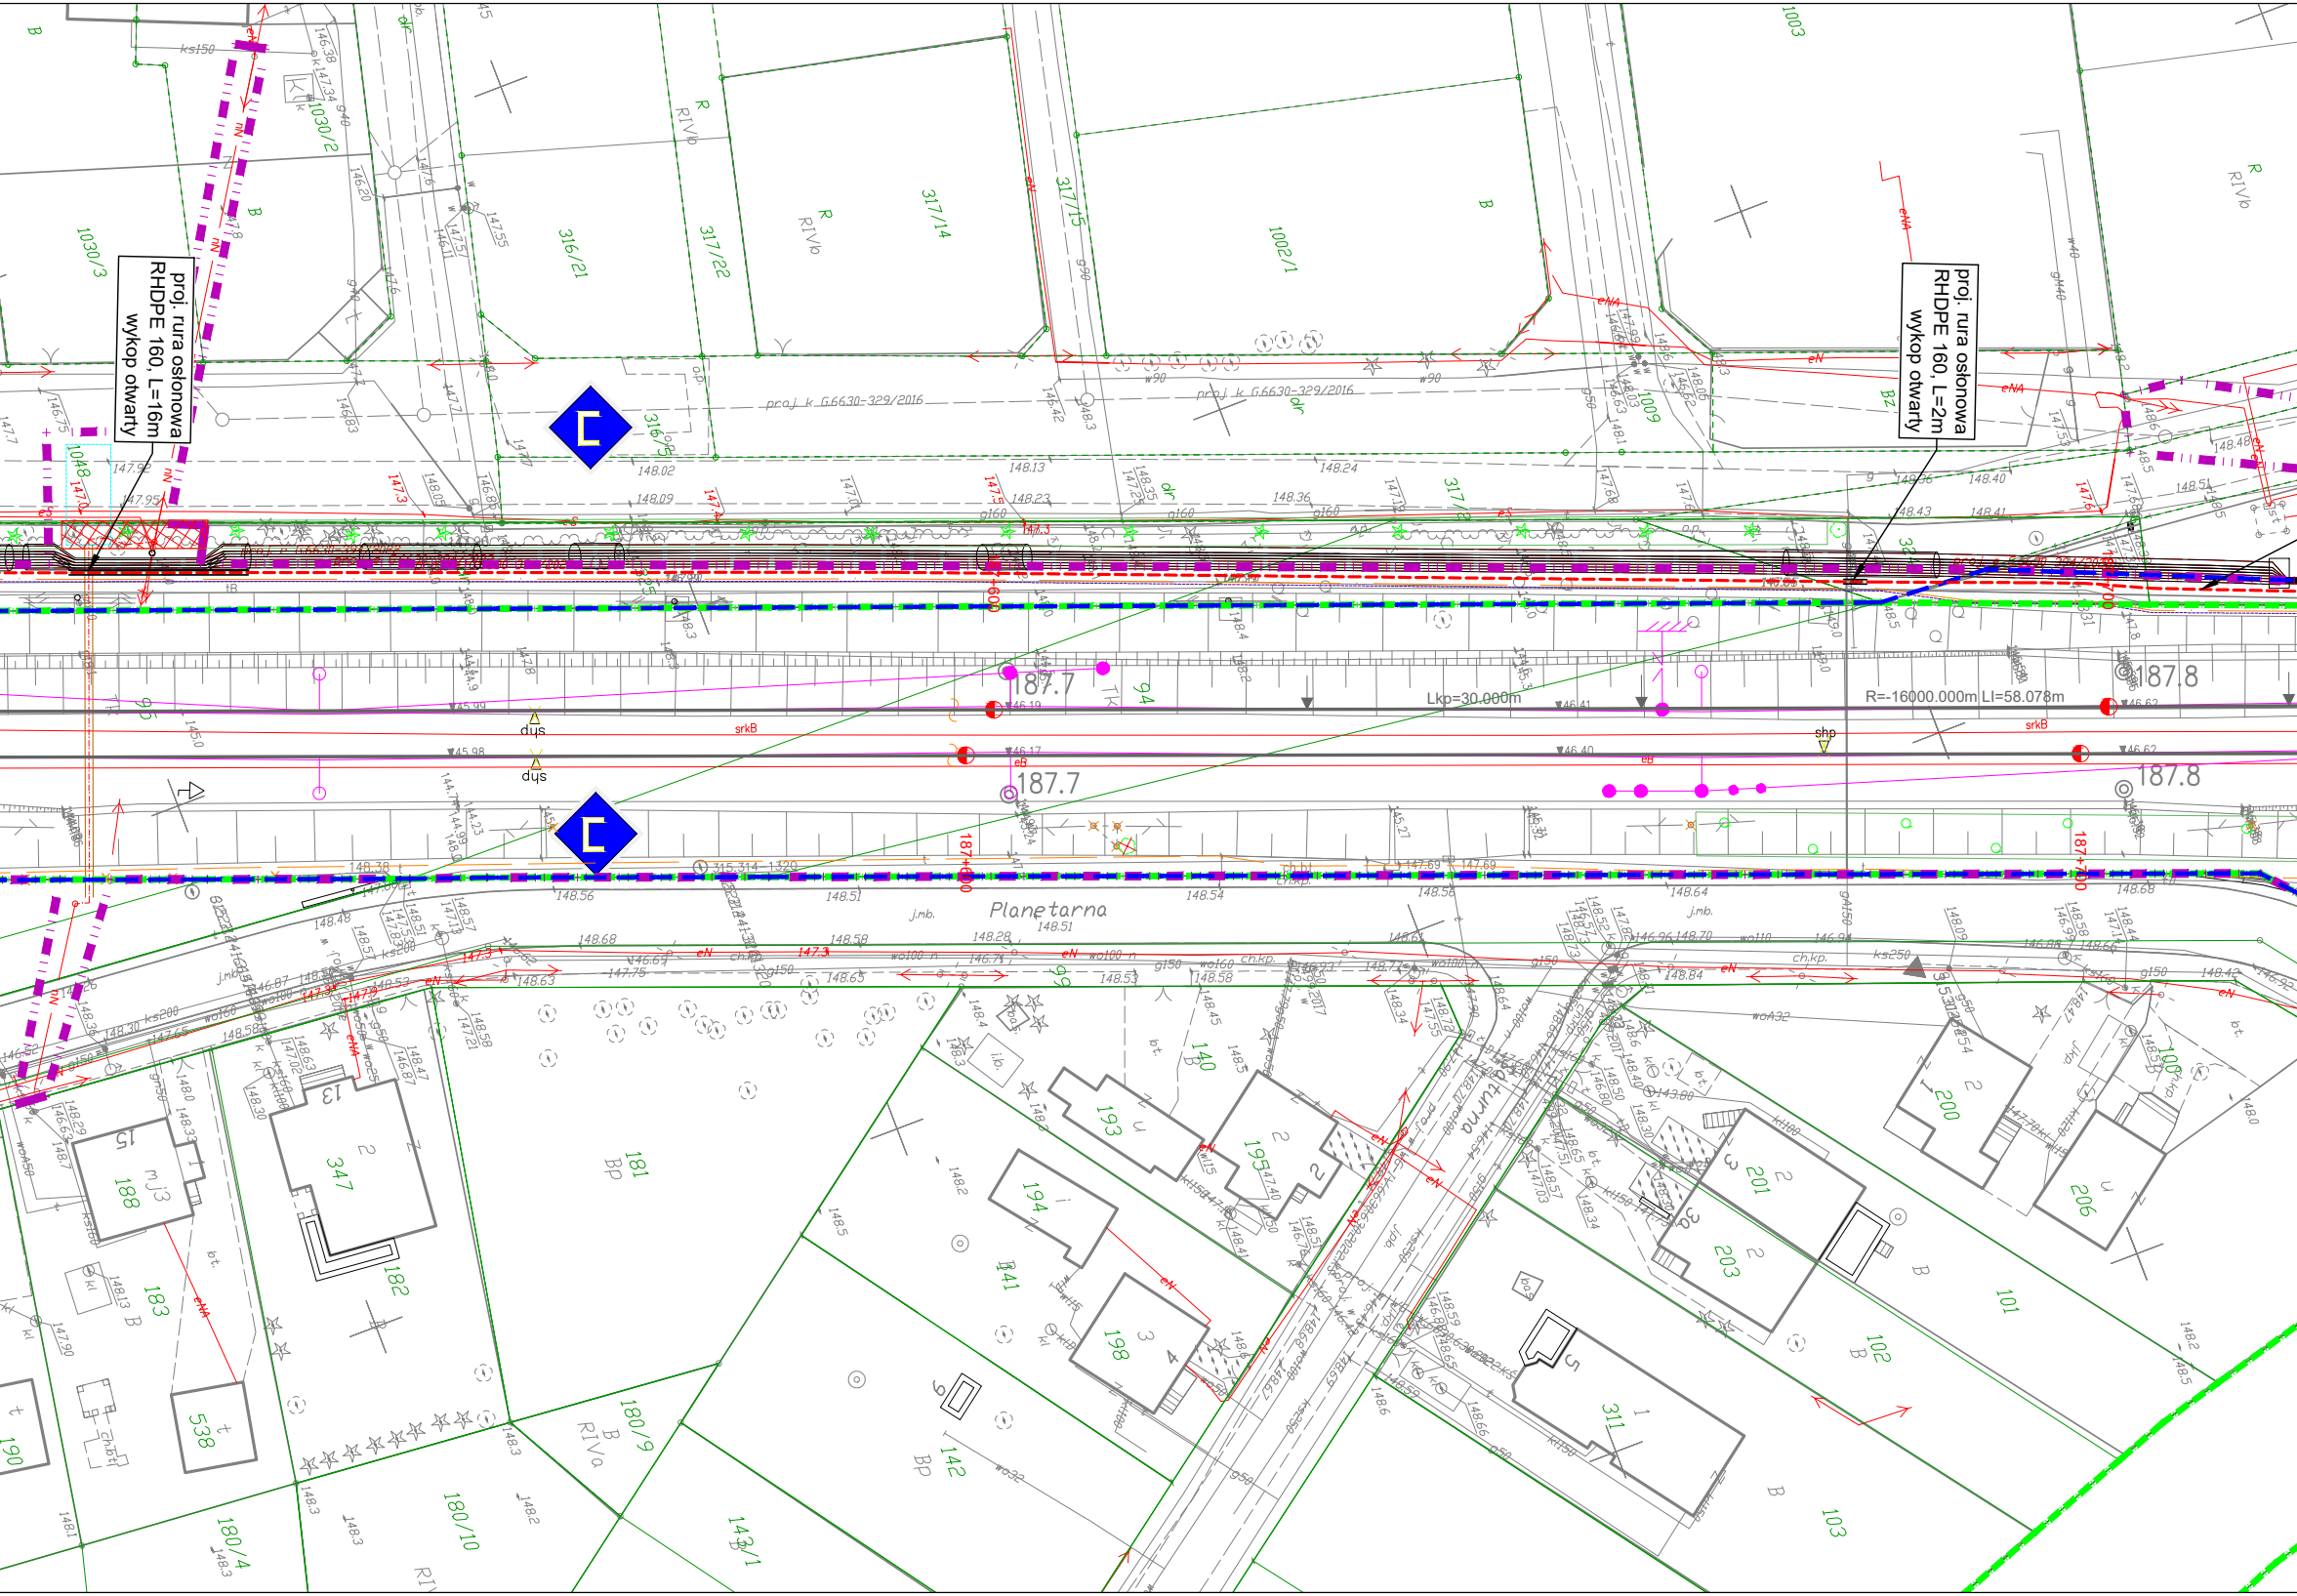
proj. rura osłonowa
RHDPE 160, L=16m
wykop otwarty
proj. rura osłonowa
RHDPE 160, L=2m
wykop otwarty
Planetarna
proj. k. G.6630-329/2016
Lkp=30.000m
R=-16000.000m Ll=58.078m
187.7
187.7
187.8
187.8
187+600
187+700
dys
dys
shp
srkB
eN
eNA
1030/2
1030/3
1048
316/21
317/22
317/14
317/15
1002/1
1003
1009
316/5
317/8
R RIVb
B
181 Bp
347
182
188
183
538
190
180/9 B RIVa
180/10
180/4
142 Bp
141
143/1
193
194
195
198
140
200
201
203
206
311
101
102
103
94
95
99
Turna
148.56
148.51
148.54
148.02
148.09
148.13
148.24
148.36
148.40
148.41
148.43
148.58
148.64
148.68
148.28
148.51
147.3
147.5

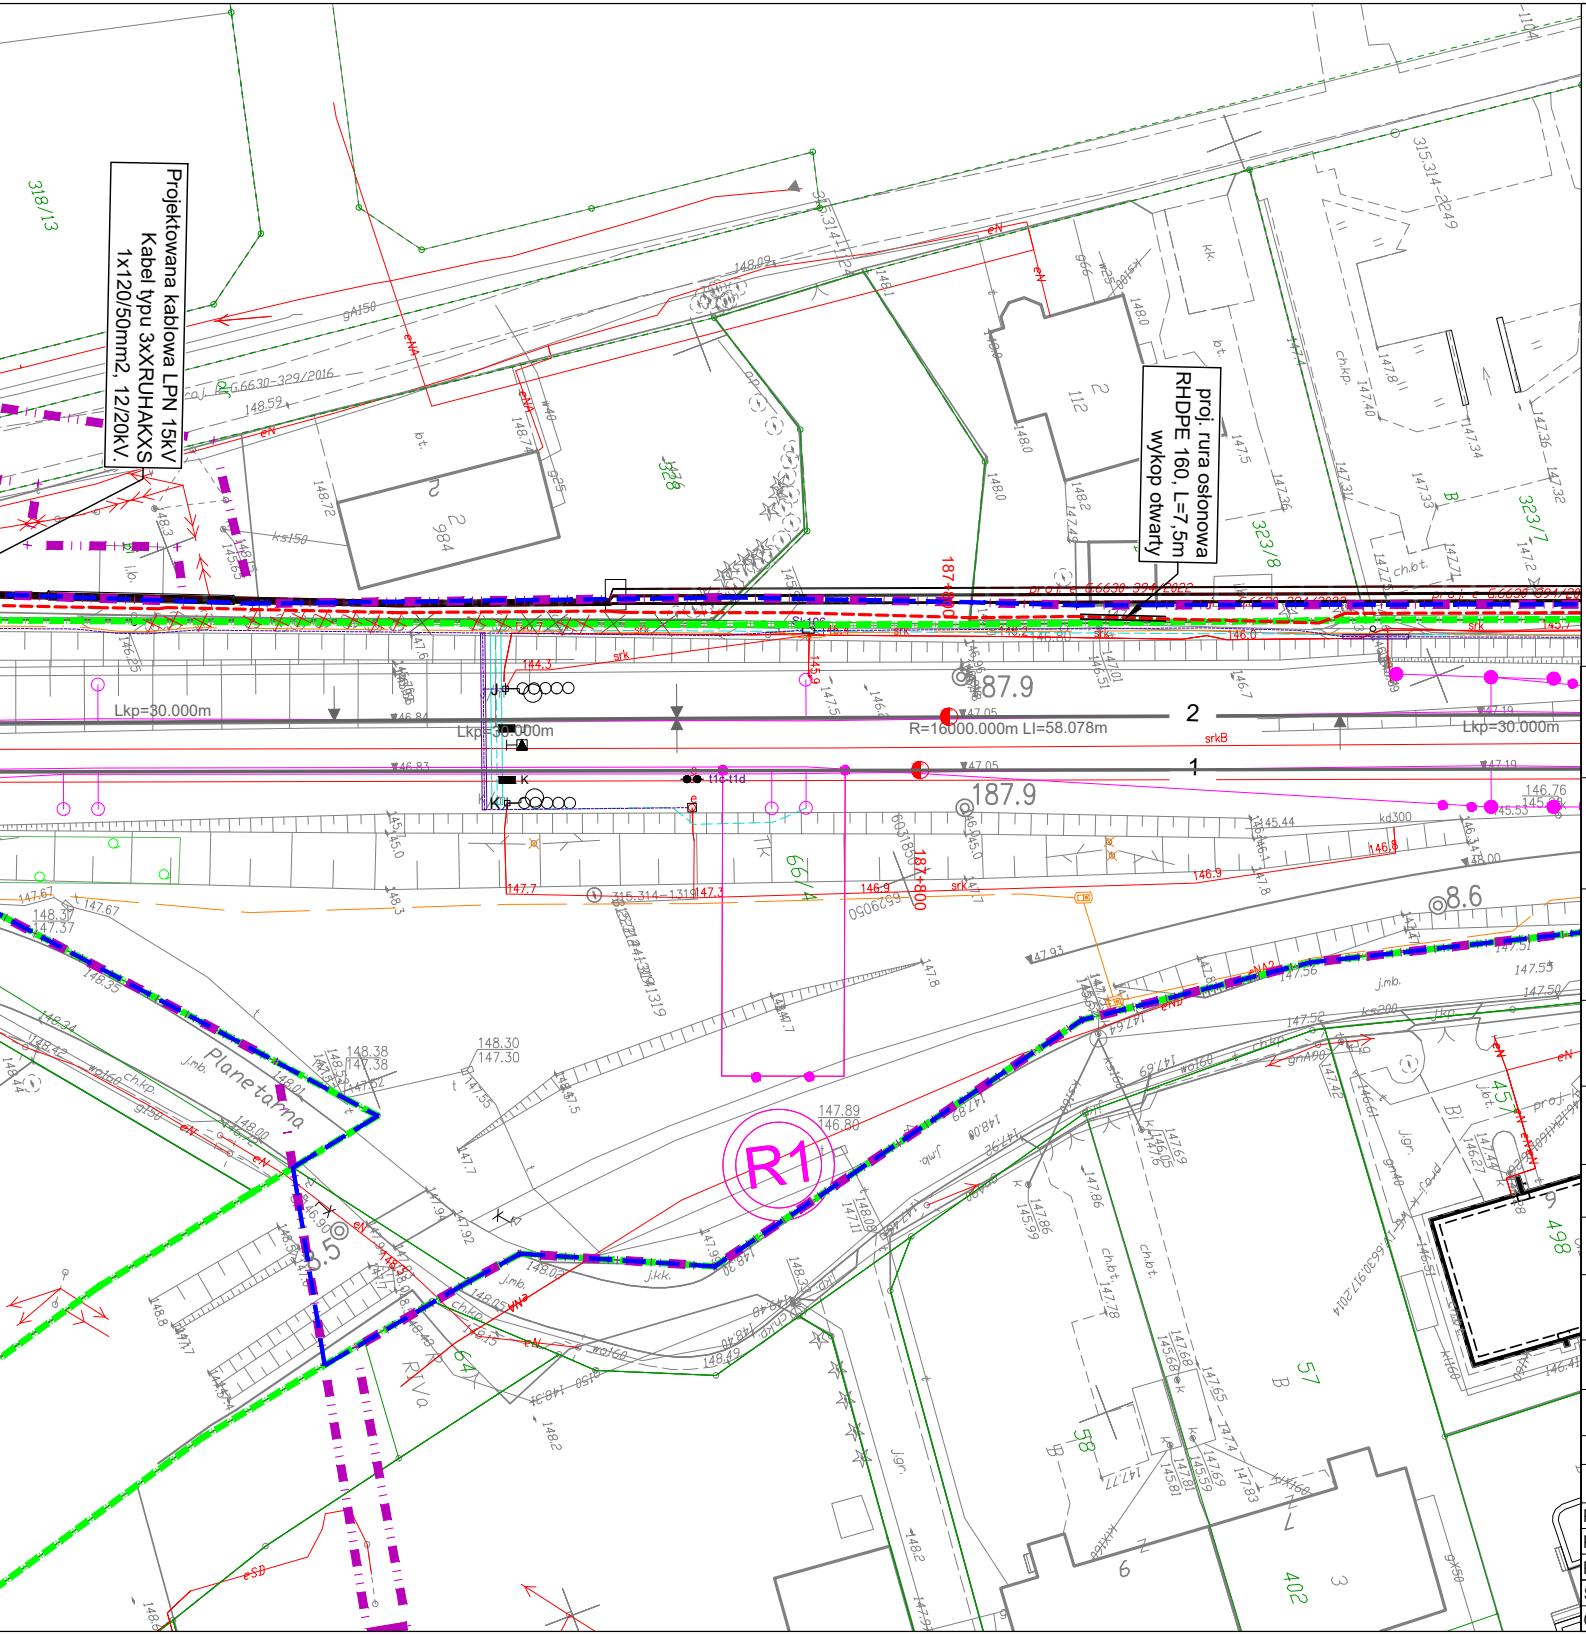
Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV
proj. rura osłonowa
RHDPE 160, L=7,5m
wykop otwarty
Lkp=30.000m
R=16000.000m Ll=58.078m
Lkp=30.000m
187.9
187.9
188.6
187+800
1
2
R1
Planetarna
318/13
323/8
323/7
328
57
58
64
402
498
eN
srk
srkB

LEGENDA

🟥 - - - -	- linia kablowa LPN 15kV
▬ ▬ ▬	- linia kablowa LPN 15kV prowadzona w korytach kablowych
═══	- rura ochronna linii kablowej
🟥	- studnia kablowa
▨	- projektowana stacja transformatorowa kontenerowa
◆	- mufa kablowa

Zamawiający

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

Databout Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Nazwa zadania

Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna
realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Adres obiektu budowlanego

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia
gmina: Żukowo - G, M. Gdańsk, M. Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*Stadium* Projekt Wykonawczy
Tom / Część / Tytuł opracowania TOM II Projekt Wykonawczy Część 14 - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych	*Odcinek* Odcinek C1 Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629
Tytuł rysunku Plan sytuacyjny	

Data	*Skala*	*Nr rysunku*
18.04.2023	1:500	P224-PW-LPN-07-001-1001-10.1

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień bud.	Podpis
Projektant koordynator	mgr inż. Piotr Supernak	MAP/0059/POOE/11	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Piotr Sobiejewski	MAZ/0271/POOE/14	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Karpierz	MAP/0036/PBE/21	Instalacyjna	Karpierz
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Łozicki	SWK/0150/PBE/15	Instalacyjna	Łozicki
Opracował	mgr. inż. Łukasz Czekaj			