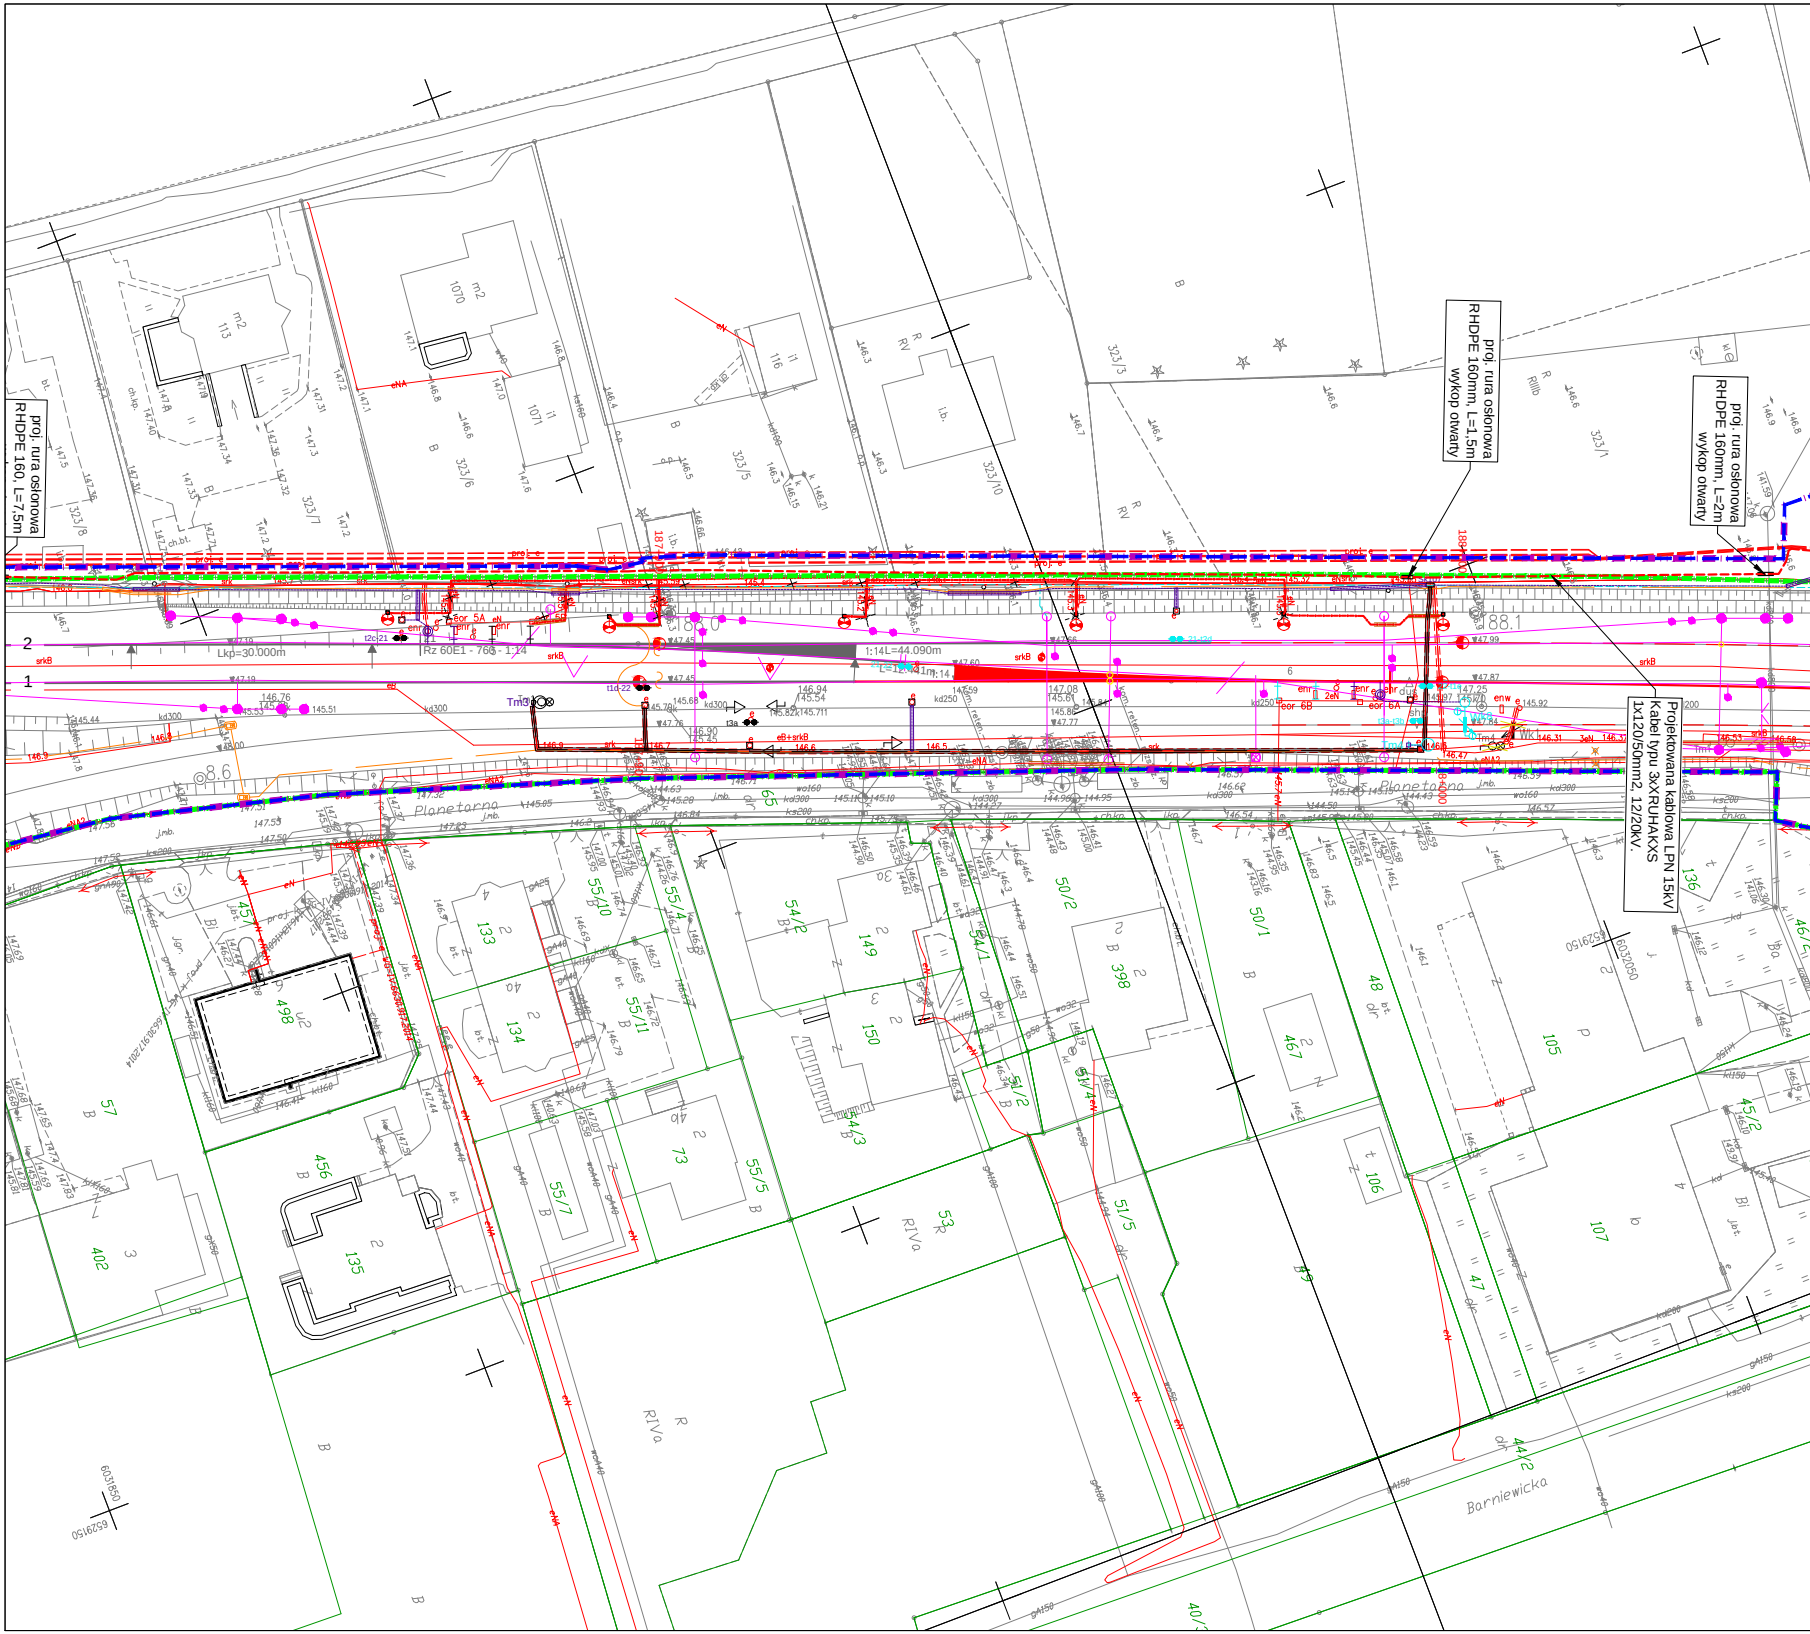
proj. rura osłonowa
RHDPE 160, L=7,5m
proj. rura osłonowa
RHDPE 160mm, L=1,5m
wykop otwarty
proj. rura osłonowa
RHDPE 160mm, L=2m
wykop otwarty
Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV.
Lkp=30.000m
Rz 60E1 - 760 - 1:14
1:14L=44.090m
Planetarna
Barniewicka
1
2
323/8
323/7
323/6
323/5
323/10
323/3
323/1
498
456
135
57
402
133
134
55/10
55/11
55/4
55/7
55/5
73
65
54/2
149
150
54/1
54/3
51/2
51/4
51/5
50/2
50/1
398
467
48
47
49
53
105
106
107
136
44/2
45/2
6031850
6032050
6529150

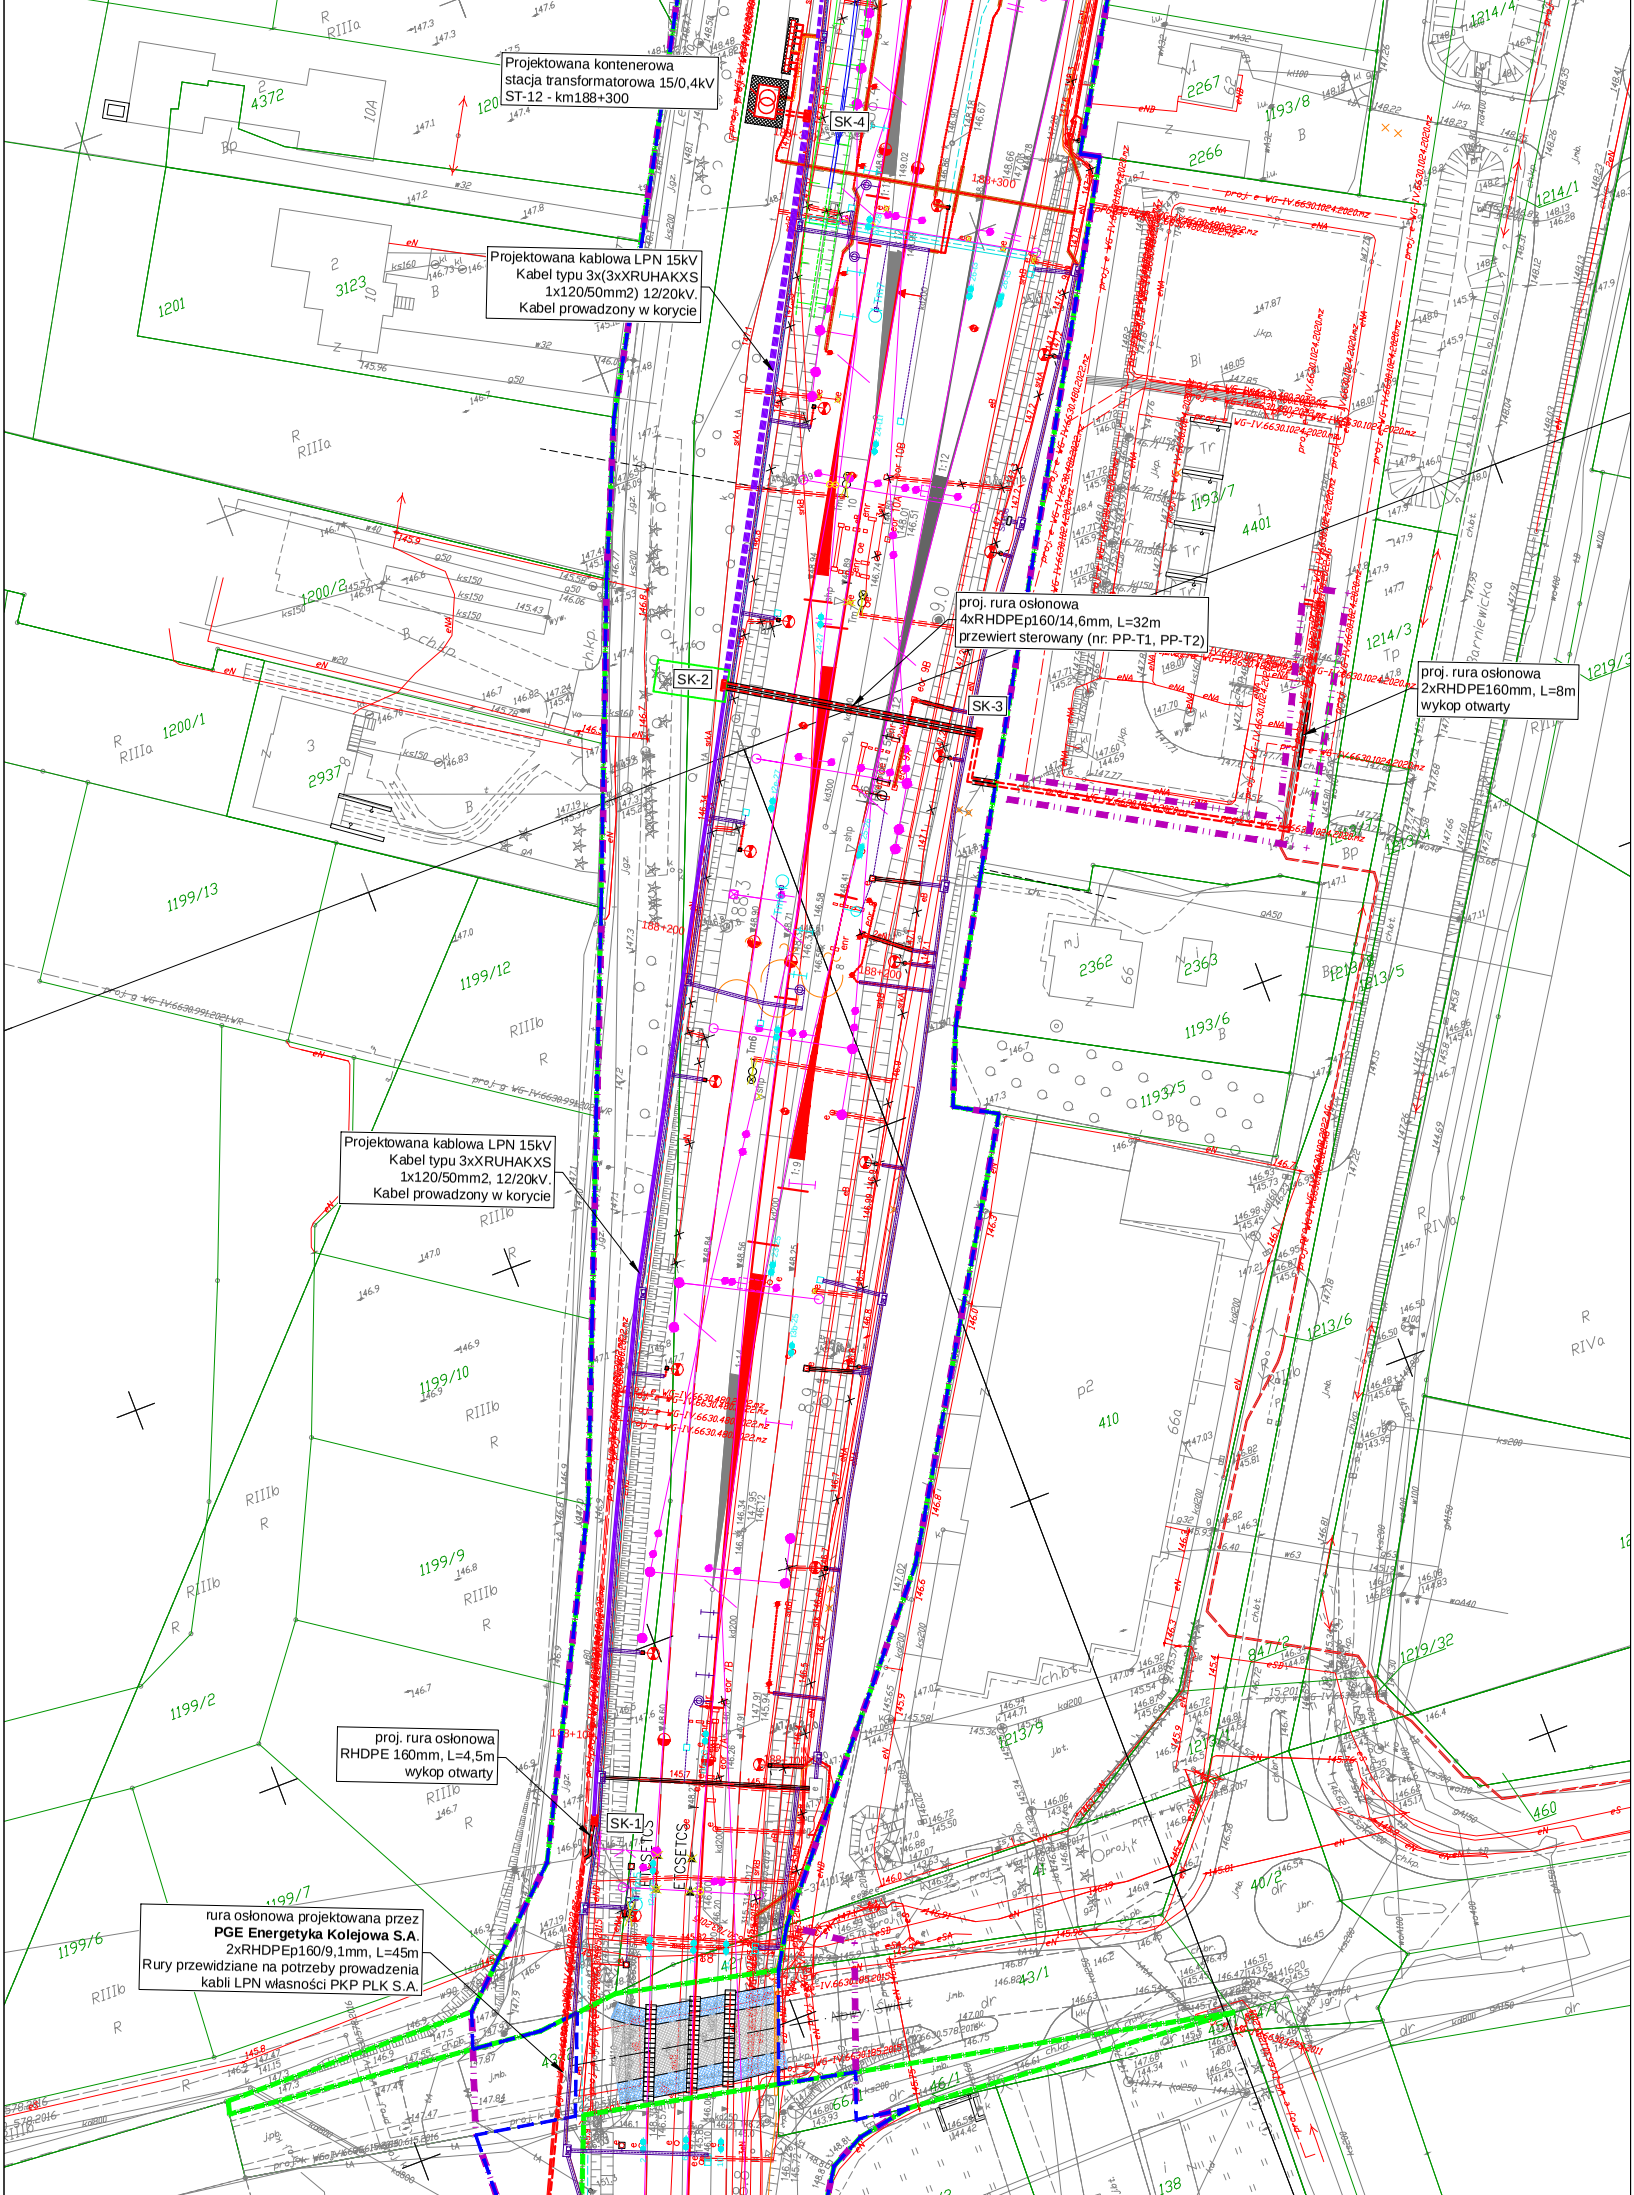
SK-1
SK-2
SK-3
SK-4
ETCS
ETCS
188+100
188+200
188+300
1199/6
1199/7
1199/2
1199/9
1199/10
1199/12
1199/13
1200/1
1200/2
2937
3123
1201
4372
1193/5
1193/6
1193/7
1193/8
2362
2363
2266
2267
4401
410
1213/5
1213/6
1213/9
1214/3
1214/1
1214/4
1219/32
847/2
43/1
46/1
40/2
460
138
RIIIa
RIIIb
RIVa
Barnlewicka

Projektowana kontenerowa
stacja transformatorowa 15/0,4kV
ST-12 - km188+300

Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3x(3xXRUHAKXS
1x120/50mm2) 12/20kV.
Kabel prowadzony w korycie

proj. rura osłonowa
4xRHDPEp160/14,6mm, L=32m
przewiert sterowany (nr: PP-T1, PP-T2)

proj. rura osłonowa
2xRHDPE160mm, L=8m
wykop otwarty

Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV.
Kabel prowadzony w korycie

proj. rura osłonowa
RHDPE 160mm, L=4,5m
wykop otwarty

rura osłonowa projektowana przez
PGE Energetyka Kolejowa S.A.
2xRHDPEp160/9,1mm, L=45m
Rury przewidziane na potrzeby prowadzenia
kabli LPN własności PKP PLK S.A.

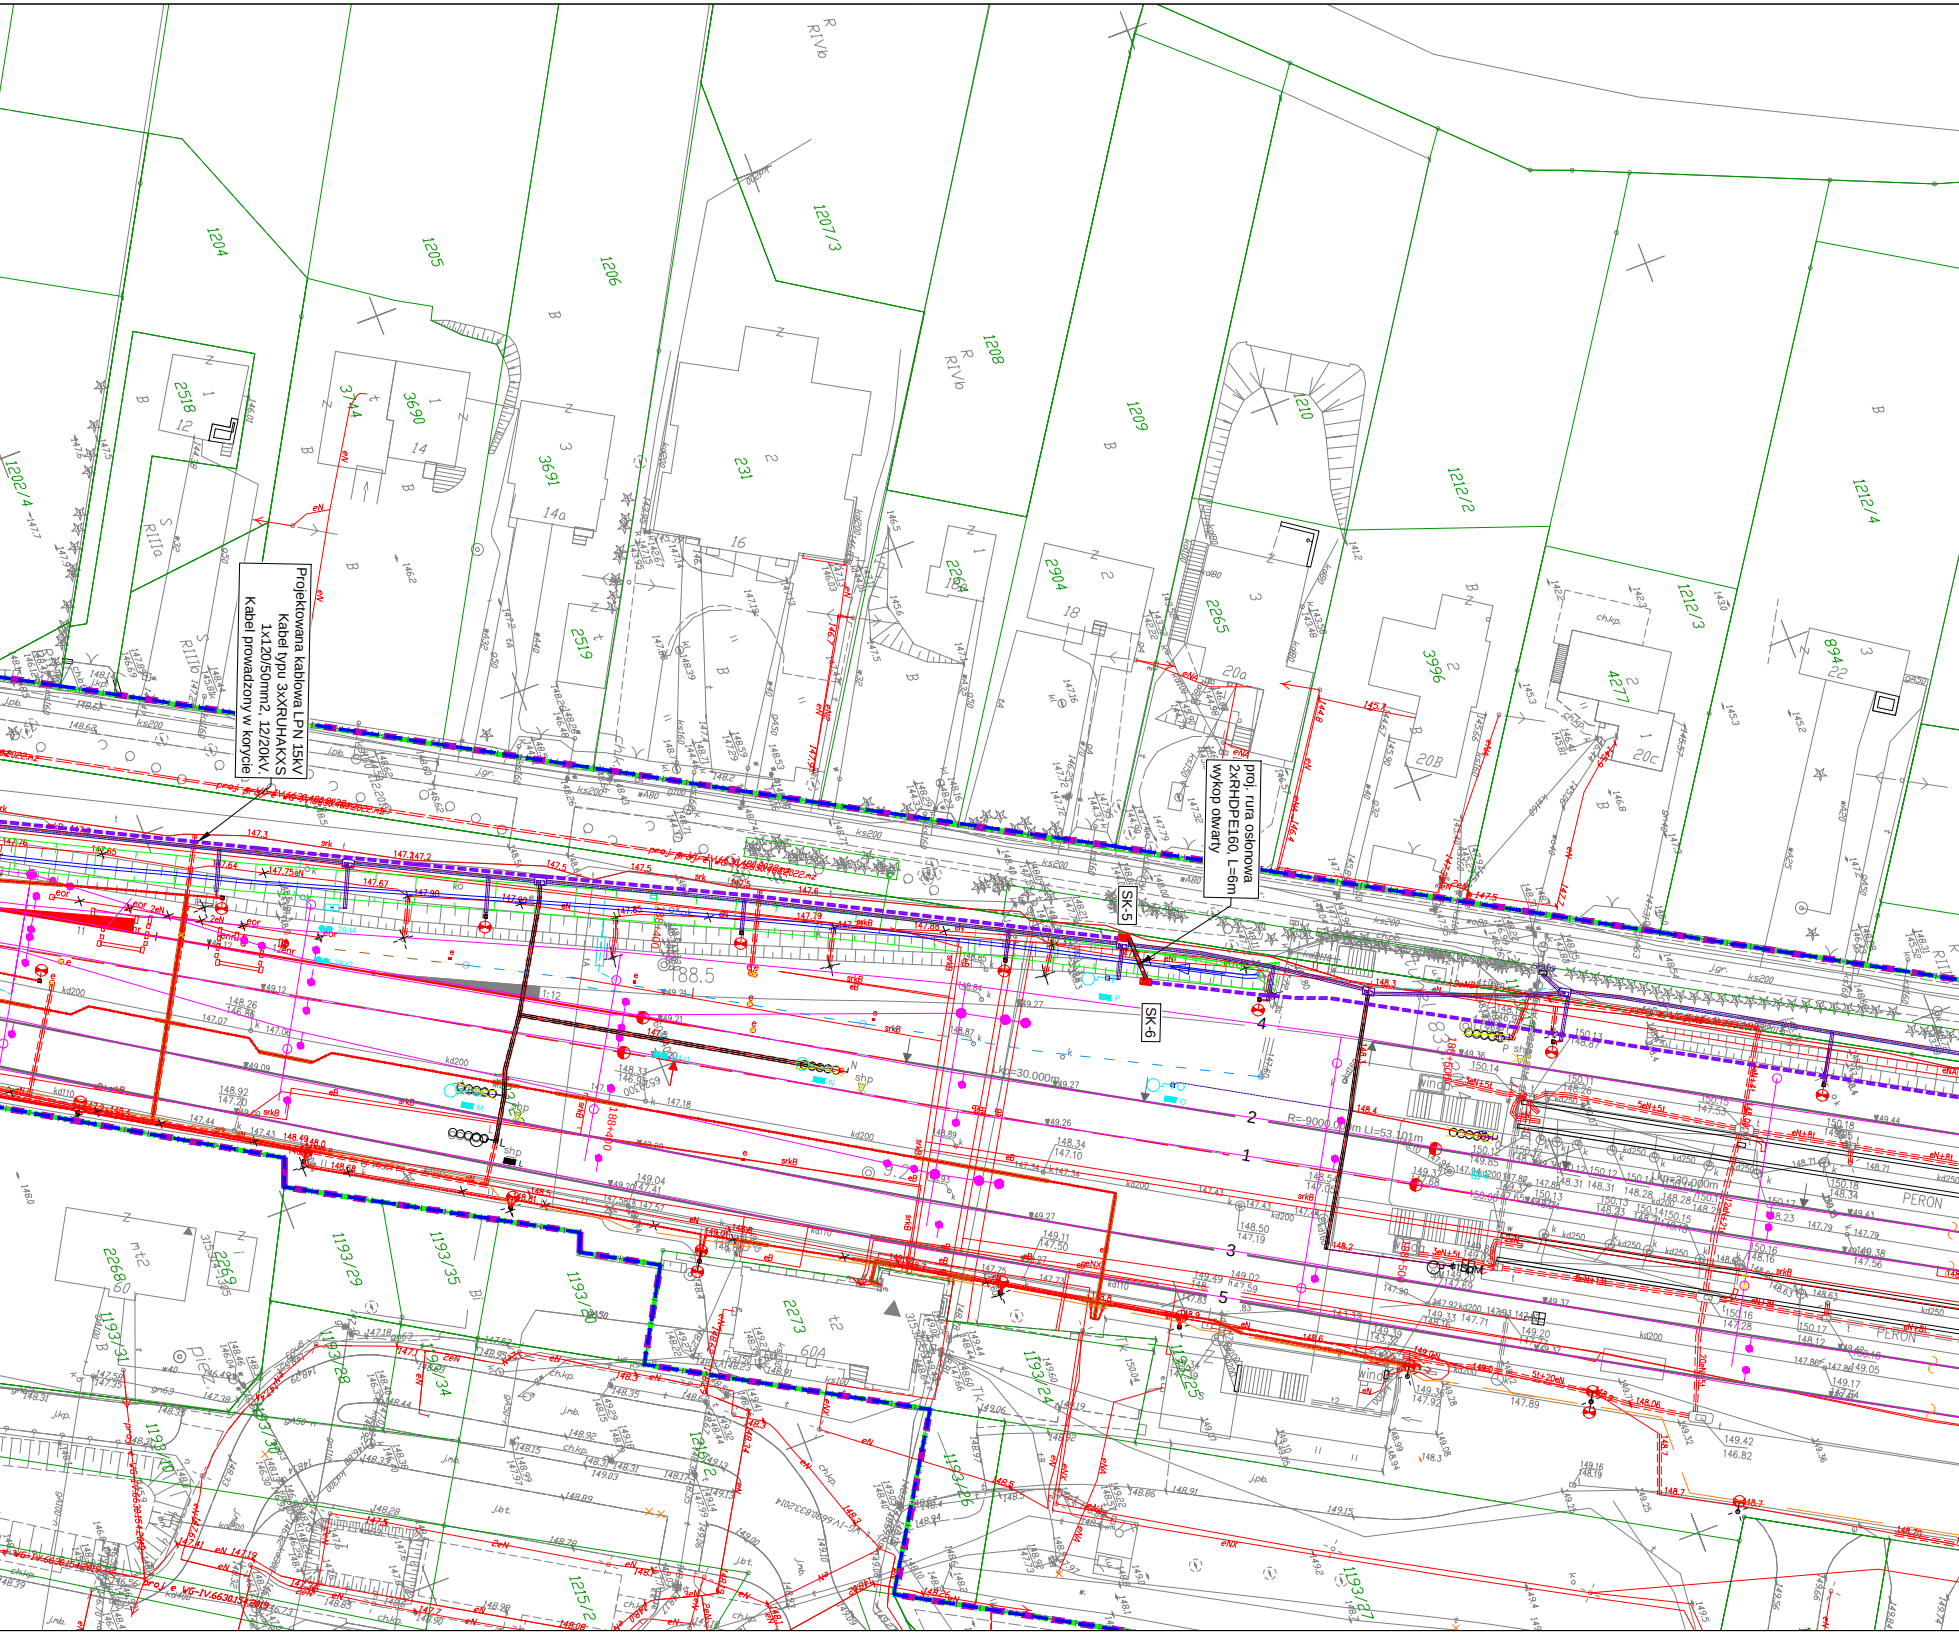
Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV.
Kabel prowadzony w korycie
proj. rura osłonowa
2xRHDPE160, L=6m
wykop otwarty
SK-5
SK-6
1204
1205
1206
1207/3
1208
1209
1210
1212/2
1212/3
1212/4
1202/4
2518
3714
3690
3691
231
2519
2264
2904
2265
3996
4277
8943
1193/29
1193/35
1193/20
1193/28
1193/24
1193/25
1193/31
1193/40
1193/27
1215/2
2268
2269
2273
R=9000.00m Ll=53.101m
Lk=30.000m
PERON
188.5
1:12

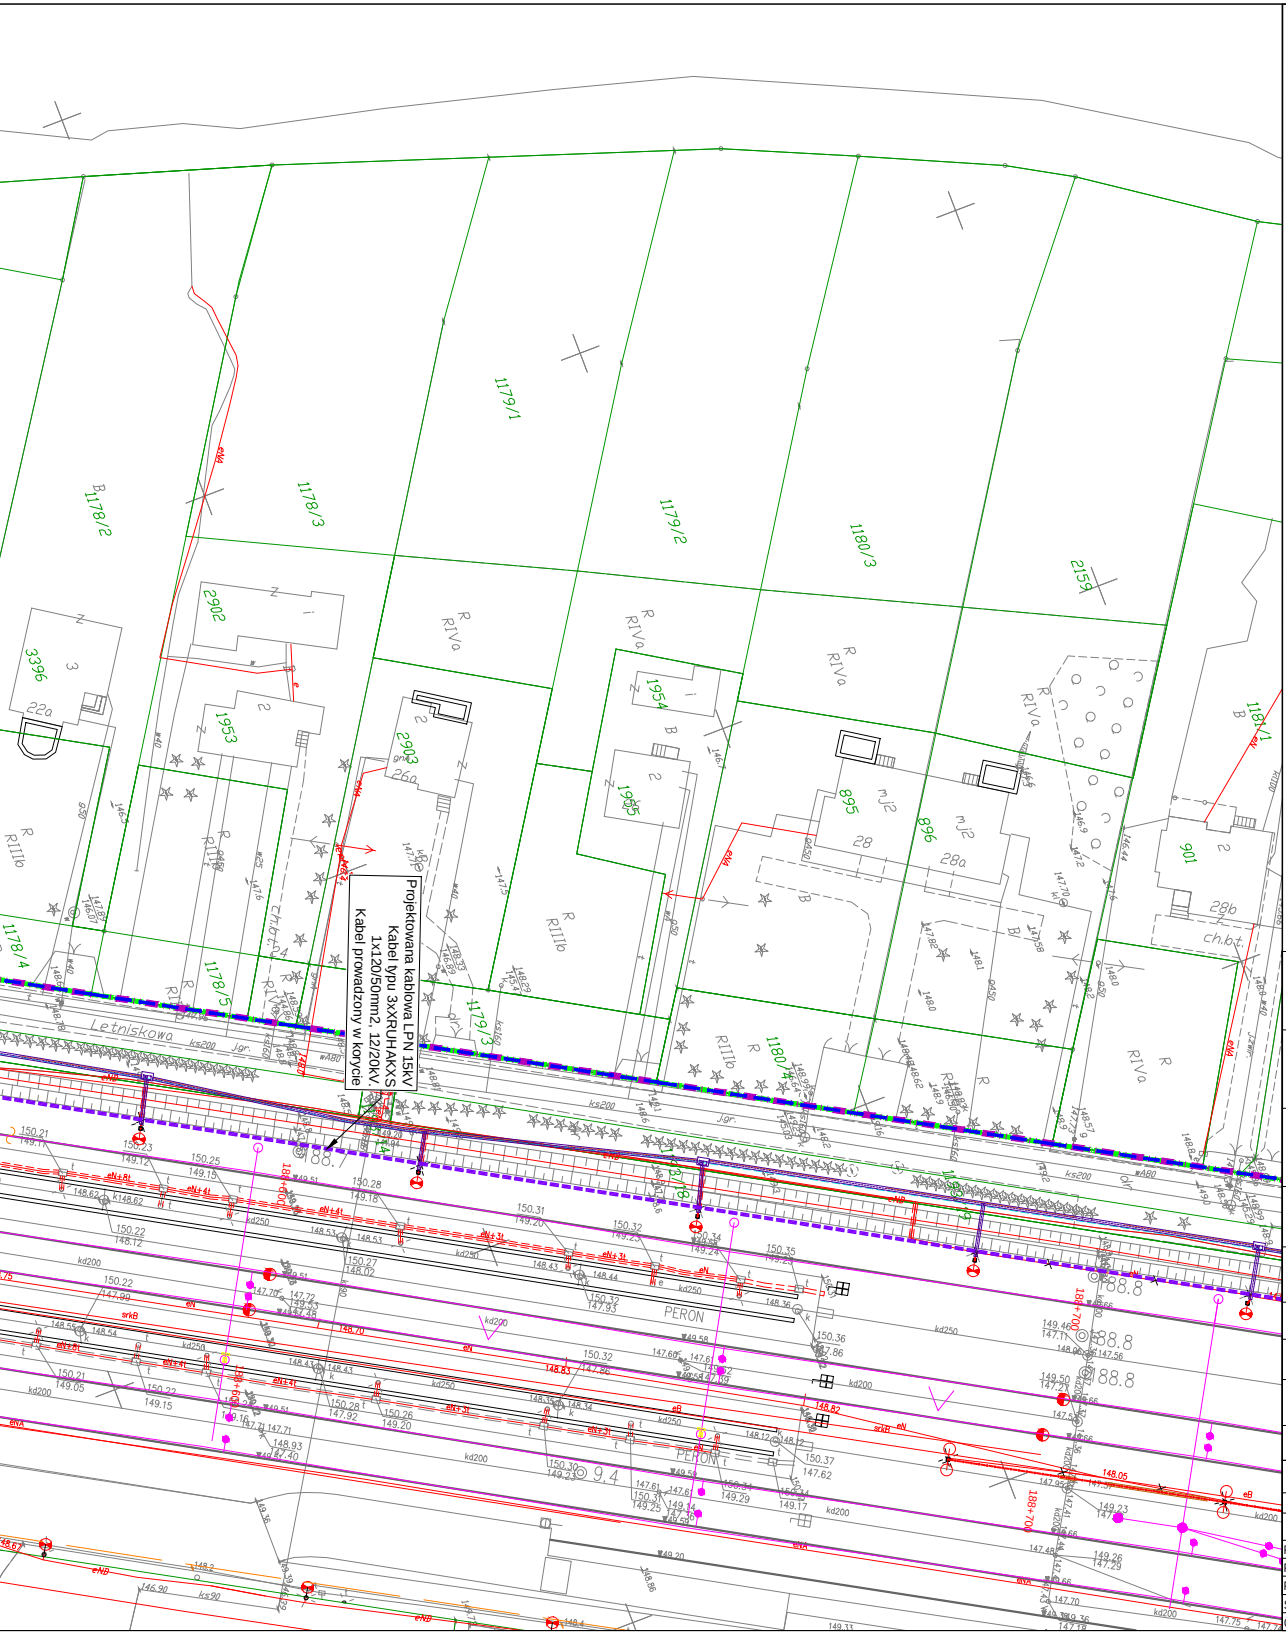
Projektowana kablowa LPN 15kV
Kabel typu 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2, 12/20kV.
Kabel prowadzony w korycie
1179/1
1178/2
1178/3
1179/2
1180/3
2159
2902
3396
1953
2903
1954
1955
895
896
901
1178/4
1178/5
1179/3
1180/4
1181/1
Letniskowa
PERON
188+700

Wykaz zmian

Nr rewizji	Opis zmian	Data	Podpis
1	Zgodnie z uwagą ZUD w Gdańsku na odcinku wzdłuż PT Gdańsk Osowa linie LPN ułożono w jednym wykopie	13.11.2024	mgr inż. Grzegorz Karpierz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. MAP/0036/PBE/21 Karpierz

LEGENDA

- linia kablowa LPN 15kV
- linia kablowa LPN 15kV prowadzona w korytach kablowych
- rura ochronna linii kablowej
- studnia kablowa
- projektowana stacja transformatorowa kontenerowa
- mufa kablowa

Zamawiający	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Wykonawca - Lider konsorcjum	EGIS Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
Wykonawca - Partner konsorcjum	Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl
Nazwa projektu	„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
Nazwa zadania	**Odcinek C1** - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"
Adres obiektu budowlanego	Województwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia gmina: Żukowo - G, M. Gdańsk, M. Gdynia
Nazwa obiektu budowlanego	Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium	Projekt Wykonawczy
Tom / Część / Tytuł opracowania	TOM II Projekt Wykonawczy Część 14 - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych
Odcinek	Odcinek C1 Linia kolejowa 201od km 187,045 do km 191,629
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny
Data	18.04.2023
Skala	1:500
Nr rysunku	1002 P224-PW-LPN-07-001-1002-10.1

Zespół autorski

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień bud.	Podpis
Projektant koordynator	mgr inż. Piotr Supernak	MAP/0059/POOE/11	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Piotr Sobiejewski	MAZ/0271/POOE/14	Instalacyjna	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Karpierz	MAP/0036/PBE/21	Instalacyjna	Karpierz
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Łozicki	SWK/0150/PBE/15	Instalacyjna	Łozicki
Opracował	mgr. inż. Łukasz Czekaj			