


3xXRUHAKXS (1x120mm²) 12/20KV -
kierunek mufa kablowa, km 187,045 LK 201

3xXRUAHX5 (1x120mm) 12/20KV -
kierunek PT Gdańsk Osowa, km 188,270 LK 201

według opracowania branży teletechnicznej

Rozdzielnica nN typu RNL
1250A; 400/230V; 16kA; IP2X

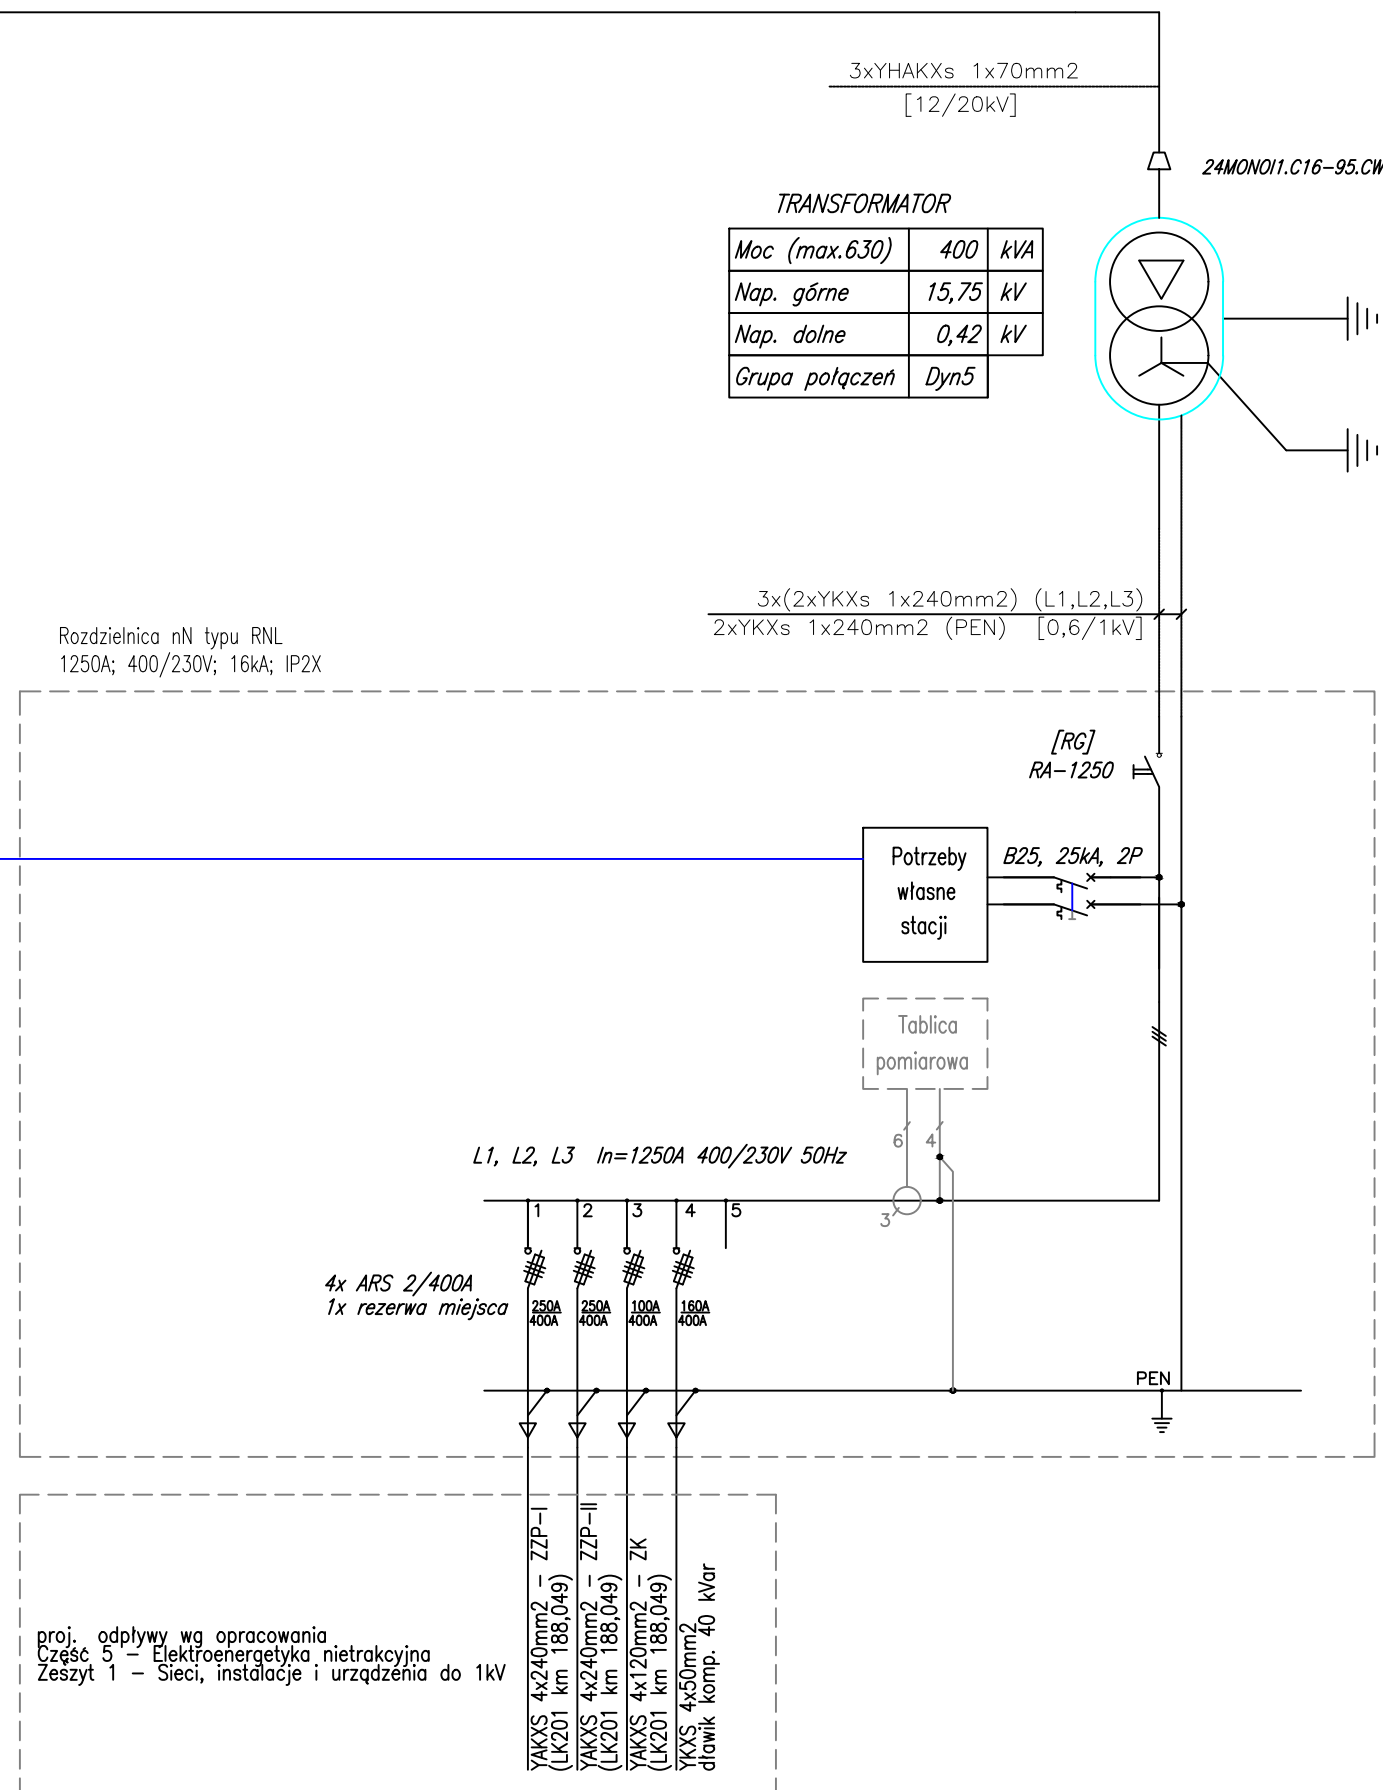

$L1, L2, L3 \quad I_n=1250A \quad 400/230V \quad 50Hz$

4x ARS 2/400A
1x rezerwa miejsca

proj. odpływy wg opracowania
Część 5 – Elektroenergetyka nietrakcyjna
Zeszyt 1 – Sieci, instalacje i urządzenia do 1kV

YAKXS 4x240mm ² – ZP-I (Lk201 km 188,049)	
YAKXS 4x240mm ² – ZP-II (Lk201 km 188,049)	
YAKXS 4x120mm ² – ZK (Lk201 km 188,049)	
YKXS 4x50mm ² dławik komp. 4kVar	

Zamawiający

</